



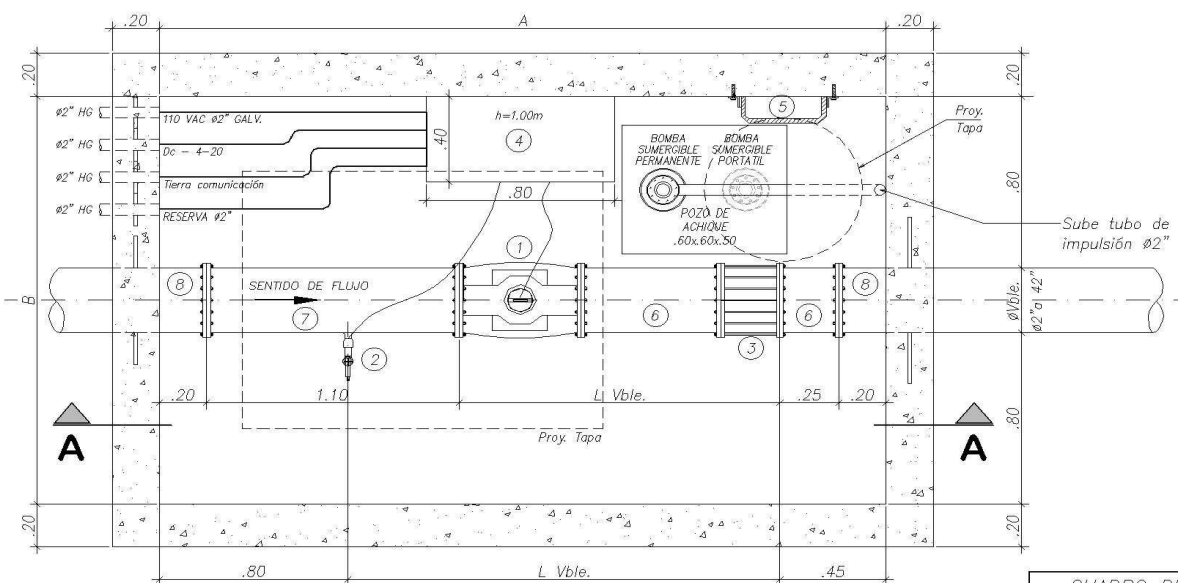

PLANTA CAMARA PARA MACROMEDIDORES

CUADRO DE ACCESORIOS

- ① Medidor de flujo electromagnético y/o ultrasónico
- ② Medidor de Presión
- ③ Unión Universal HD
- ④ Armario (IP67) para transferencia
- ⑤ Escalera de Acceso (Ver Anexo 5)
- ⑥ Niple EB x EL
- ⑦ Niple EB x EB
- ⑧ Niple pasa muro EB x EL
- ⑨ Bomba Sumergible 1/3 HP, ø2"

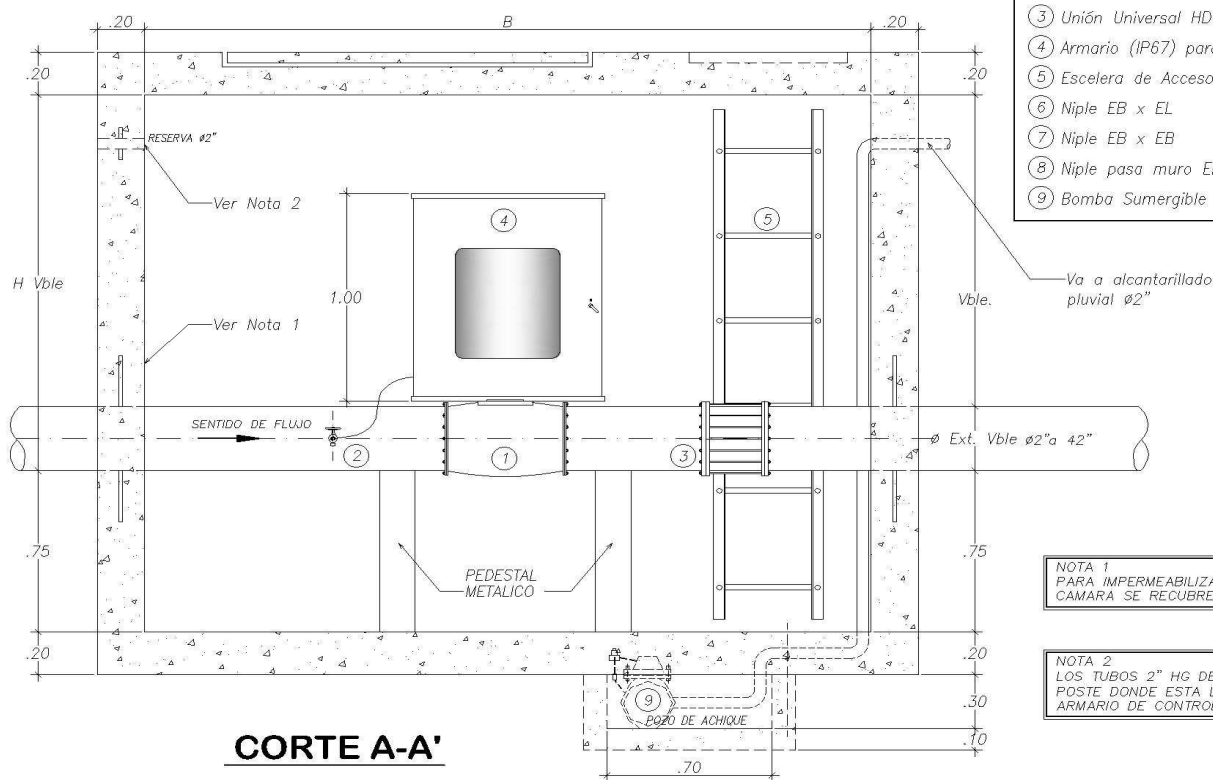

CORTE A-A'

NOTA 1
PARA IMPERMEABILIZACION DE LA CAMARA SE RECUBRE CON BALDOSIN

NOTA 2
LOS TUBOS 2\"/>

Dimensiones en metros




CAMARA PARA MACROMEDIDORES


Anexo 01
Codigo NCO-SE-DA-002

DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC. FECHA: NOV./2008

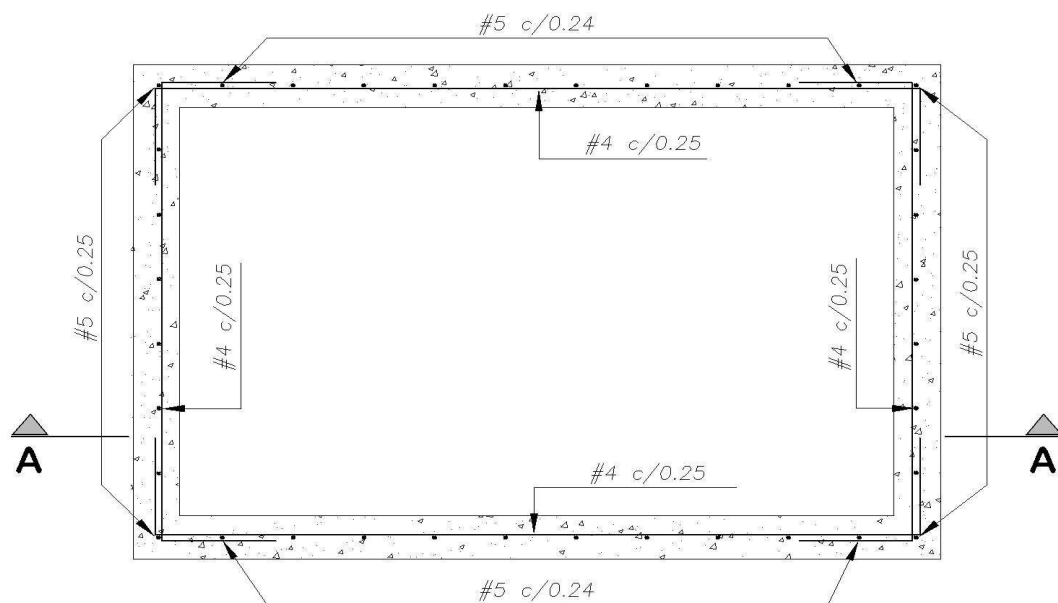

PLANTA

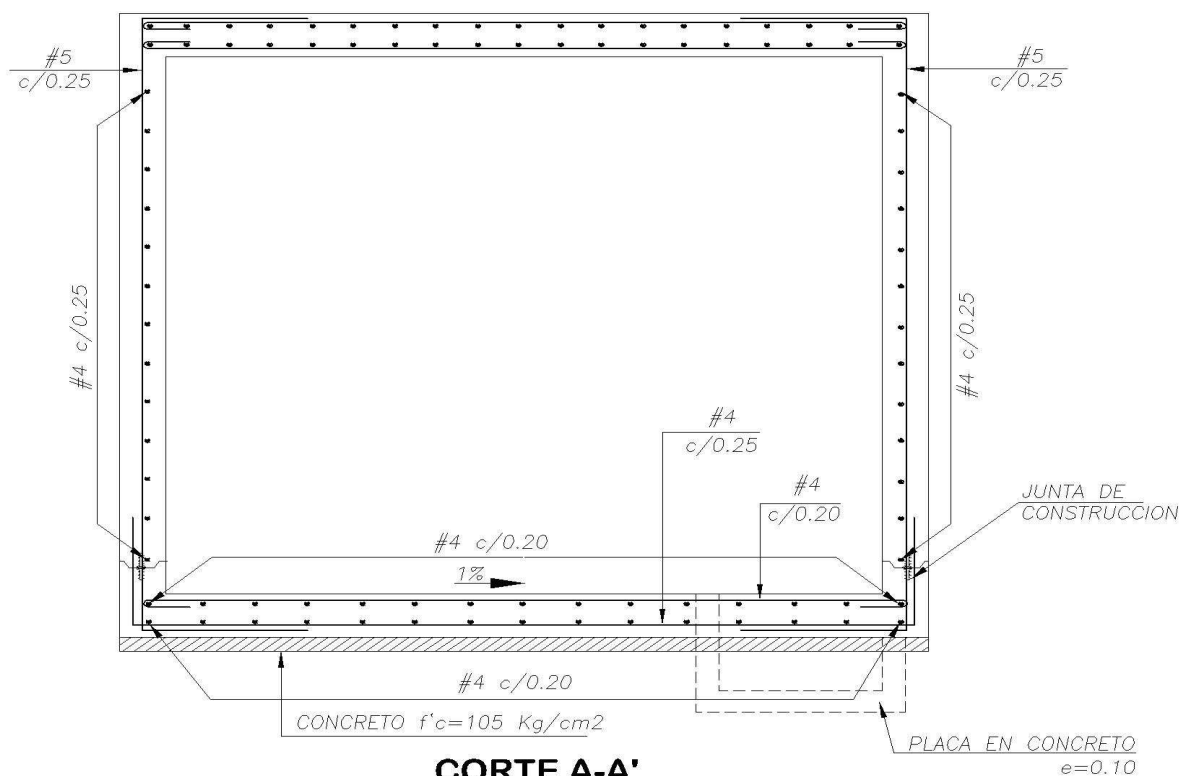

CORTE A-A'

NOTA: EL DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL, ESPECIFICACION Y DISTRIBUCION DE REFUERZOS DEBE SER DISEÑADO PARA CADA CASO EN PARTICULAR DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE CADA SITIO. LO ENSEÑADO EN EL ANEXO ES UNA GUIA.

Dimensiones en metros




CAMARA PARA MACROMEDIDORES REFUERZOS


Anexo 02
Codigo NCO-SE-DA-002

DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC. FECHA: NOV./2008

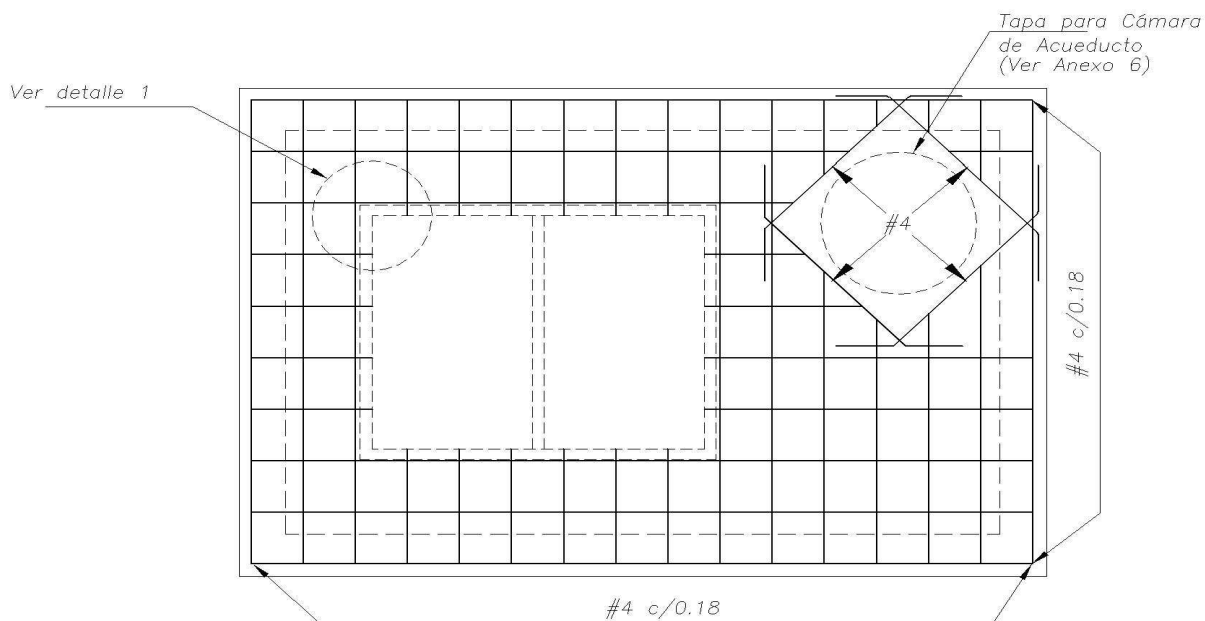

REFUERZO LOSA SUPERIOR CARA SUPERIOR E INTERIOR

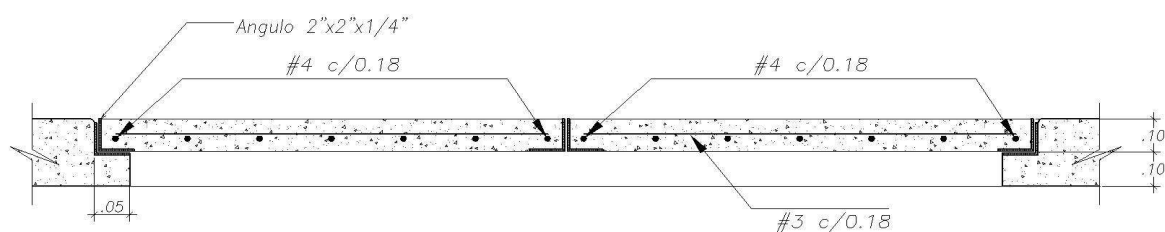

DETALLE

NOTA: EL DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL, ESPECIFICACION Y DISTRIBUCION DE REFUERZOS DEBE SER DISEÑADO PARA CADA CASO EN PARTICULAR DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE CADA SITIO. LO ENSEÑADO EN EL ANEXO ES UNA GUIA.

Dimensiones en metros





CAMARA PARA MACROMEDIDORES REFUERZO LOSA SUPERIOR REFUERZO TAPA RECTANGULAR

Anexo 03
Codigo NCO-SE-DA-002


DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC. FECHA: NOV./2008

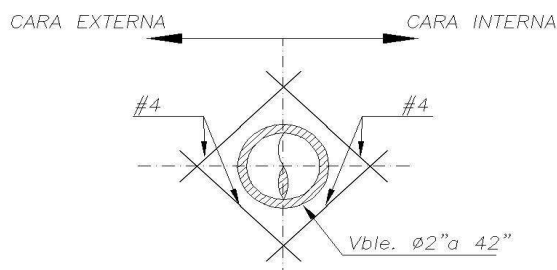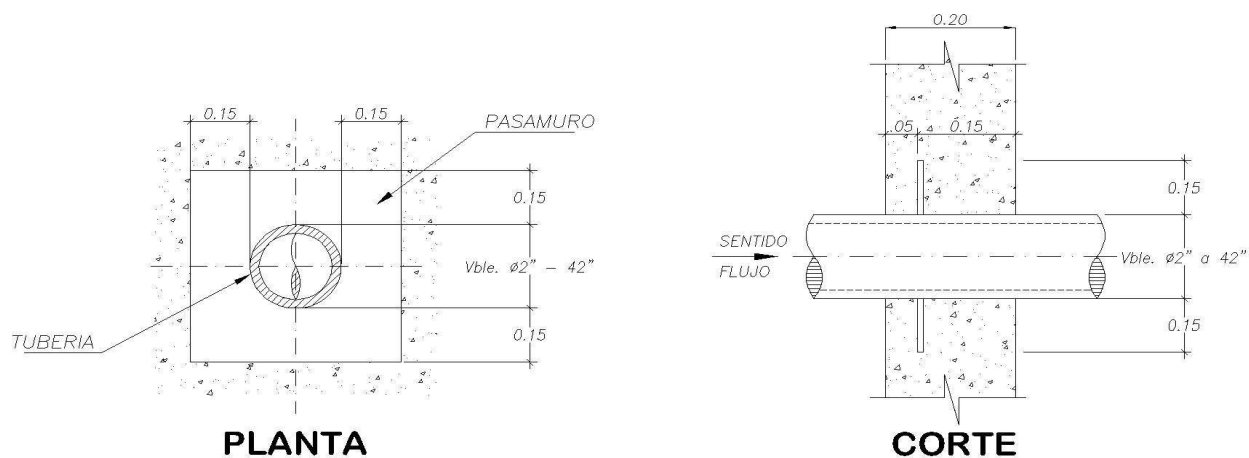


REFUERZO ADICIONAL

DETALLE PASAMURO Sin escala

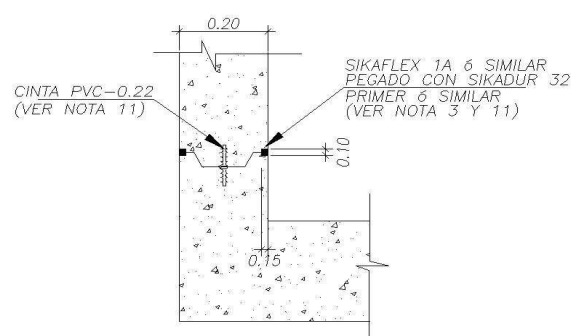

DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION

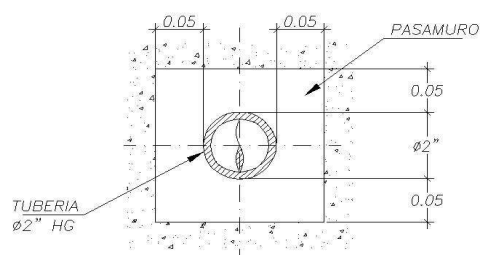

DETALLE PASAMURO Tubería Eléctrica

Dimensiones en metros




CAMARA PARA MACROMEDIDORES DETALLES CONSTRUCTIVOS

Anexo 04
Codigo NCO-SE-DA-002


DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC.


FECHA: NOV./2008

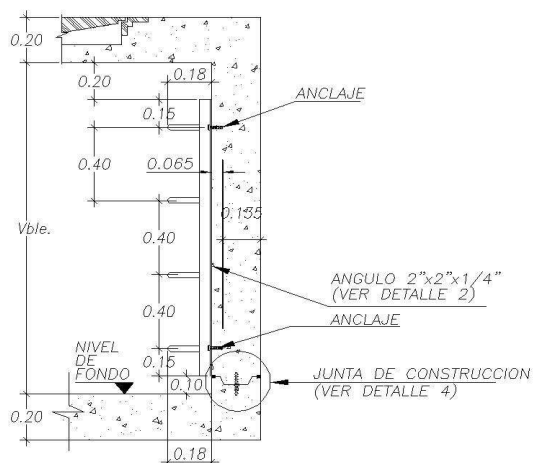


VISTA LATERAL

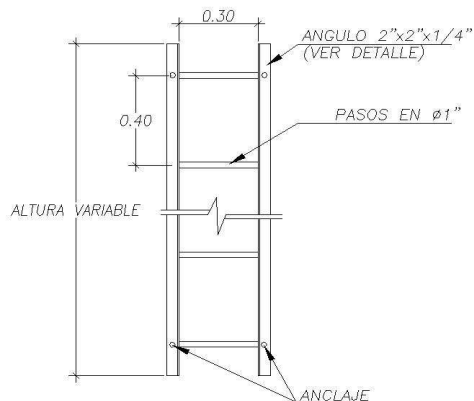

VISTA FRONTAL

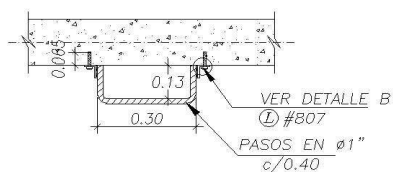


PLANTA

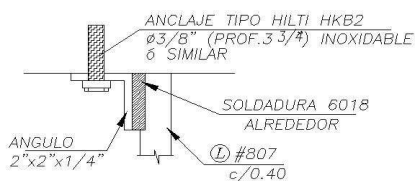


DETALLE B

**DETALLE
ESCALERA DE ACCESO A CAMARAS**

PLANTA

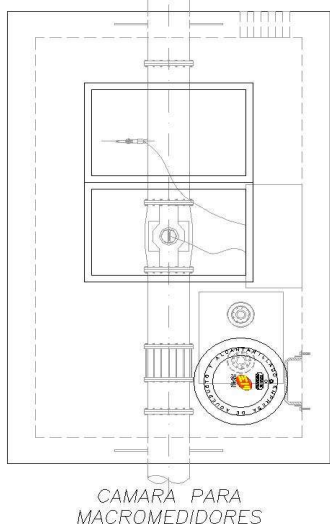

ALZADA

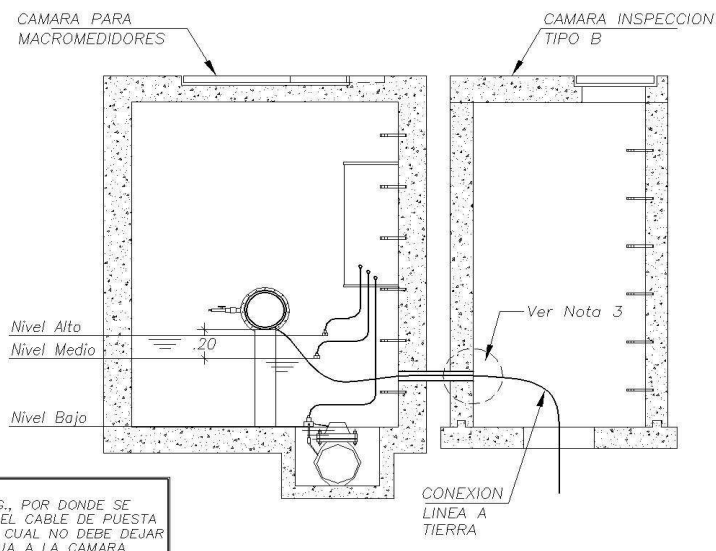

NOTA 3:
TUBO Ø1 1/2" H.G., POR DONDE SE
INTRODUCIRA EL CABLE DE PUESTA
A TIERRA, EL CUAL NO DEBE DEJAR
INGRESAR AGUA A LA CAMARA

Dimensiones en metros




**CAMARA PARA MACROMEDIDORES
DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLE CONEXION A TIERRA
DETALLE INST. BOMBA SUMERGIBLE**


Anexo 05
Codigo NCO-SE-DA-002

DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC. FECHA: NOV./2008

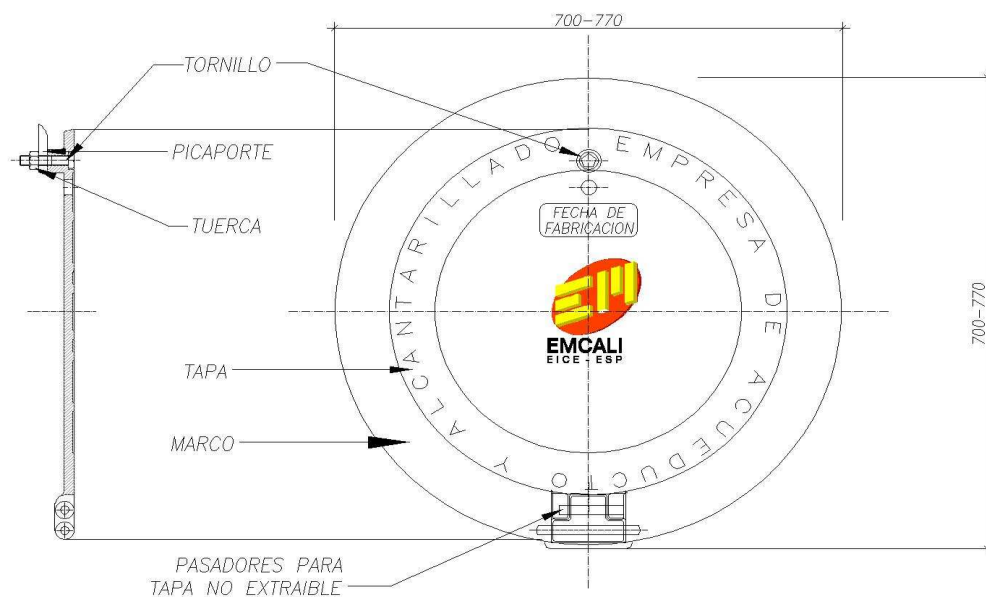

APERTURA MINIMA DE 180° PARA TAPA NO EXTRAIBLE

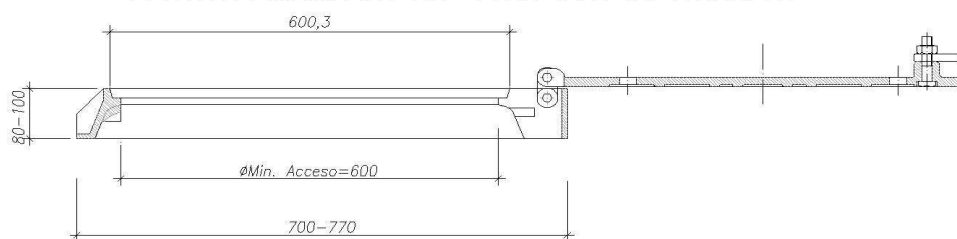

LISTA DE MATERIALES

DENOMINACION	MATERIAL
PICAPORTE	ASTM B 148
TUERCA	ASTM B 148
TORNILLO CABEZA PENTAGONAL	AISI 304/410
MARCO (H.D.)	ASTM A-536
TAPA	PLASTICA

Dimensiones en metros



CAMARA PARA MACROMEDIDORES TAPA DE SEGURIDAD

Anexo 06
Codigo NCO-SE-DA-002

DIBUJO: GLORIA I. MAYOR S.

ESCALA: SIN ESC. FECHA: NOV./2008