


NOTAS:

- SE REQUIERE ANCLAR LOS ELEMENTOS QUE CAMBIEN DE DIRECCIÓN O ESTÉN SOMETIDOS A ESFUERZOS DE PRESIÓN
- HAY HIDRANTES QUE PUEDEN SER UTILIZADO EN FINAL DE RED

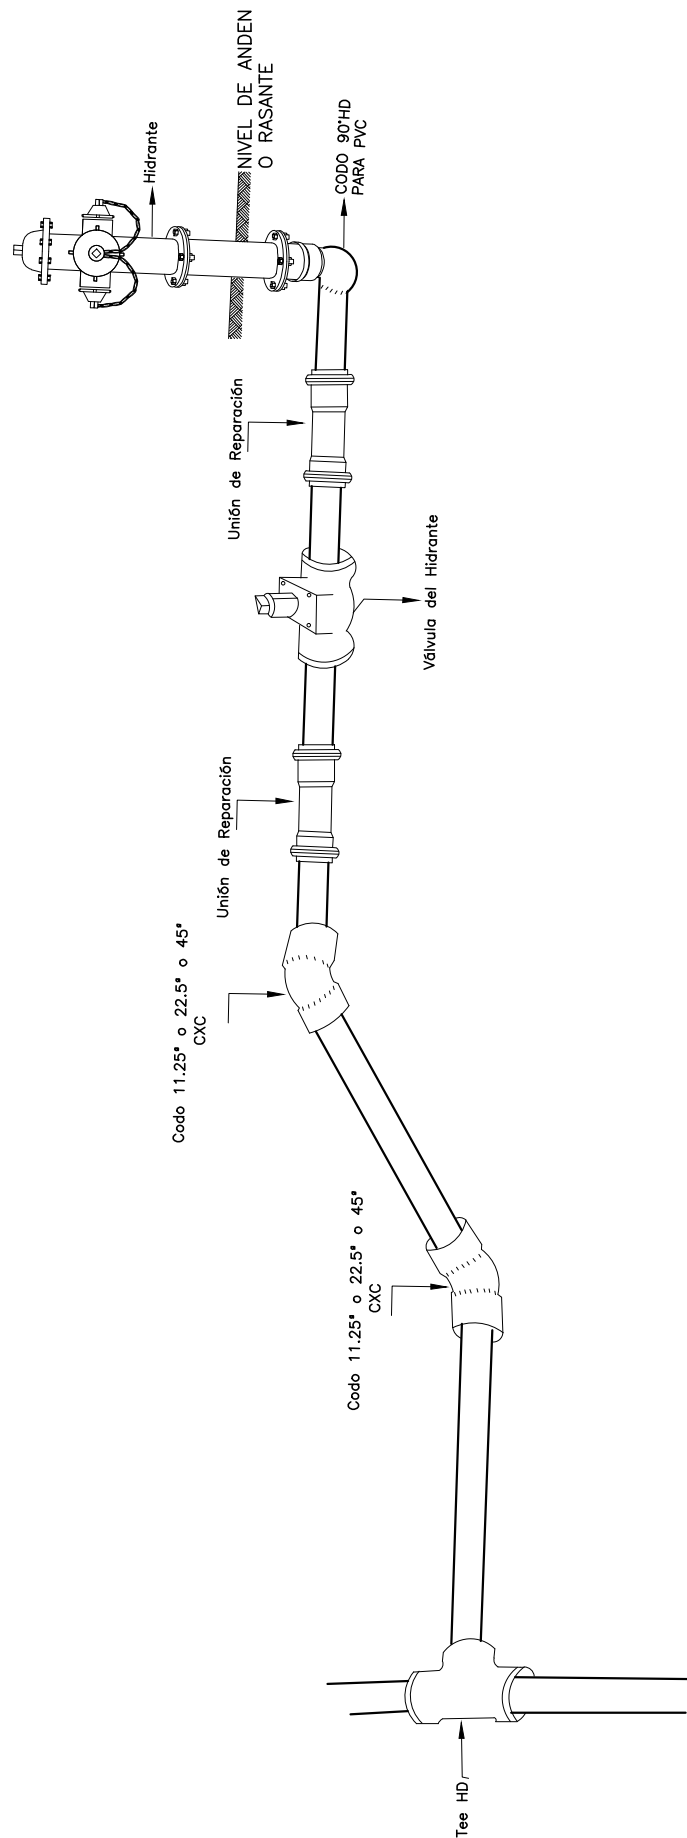


ESQUEMA DE INSTALACIÓN TÍPICA DE HIDRANTES OPCIÓN 1

Anexo 01
Codigo NCO-SE-DA-006

DIBUJO: SINET

ESCALA: Sin Escala

FECHA: JUNIO/2012

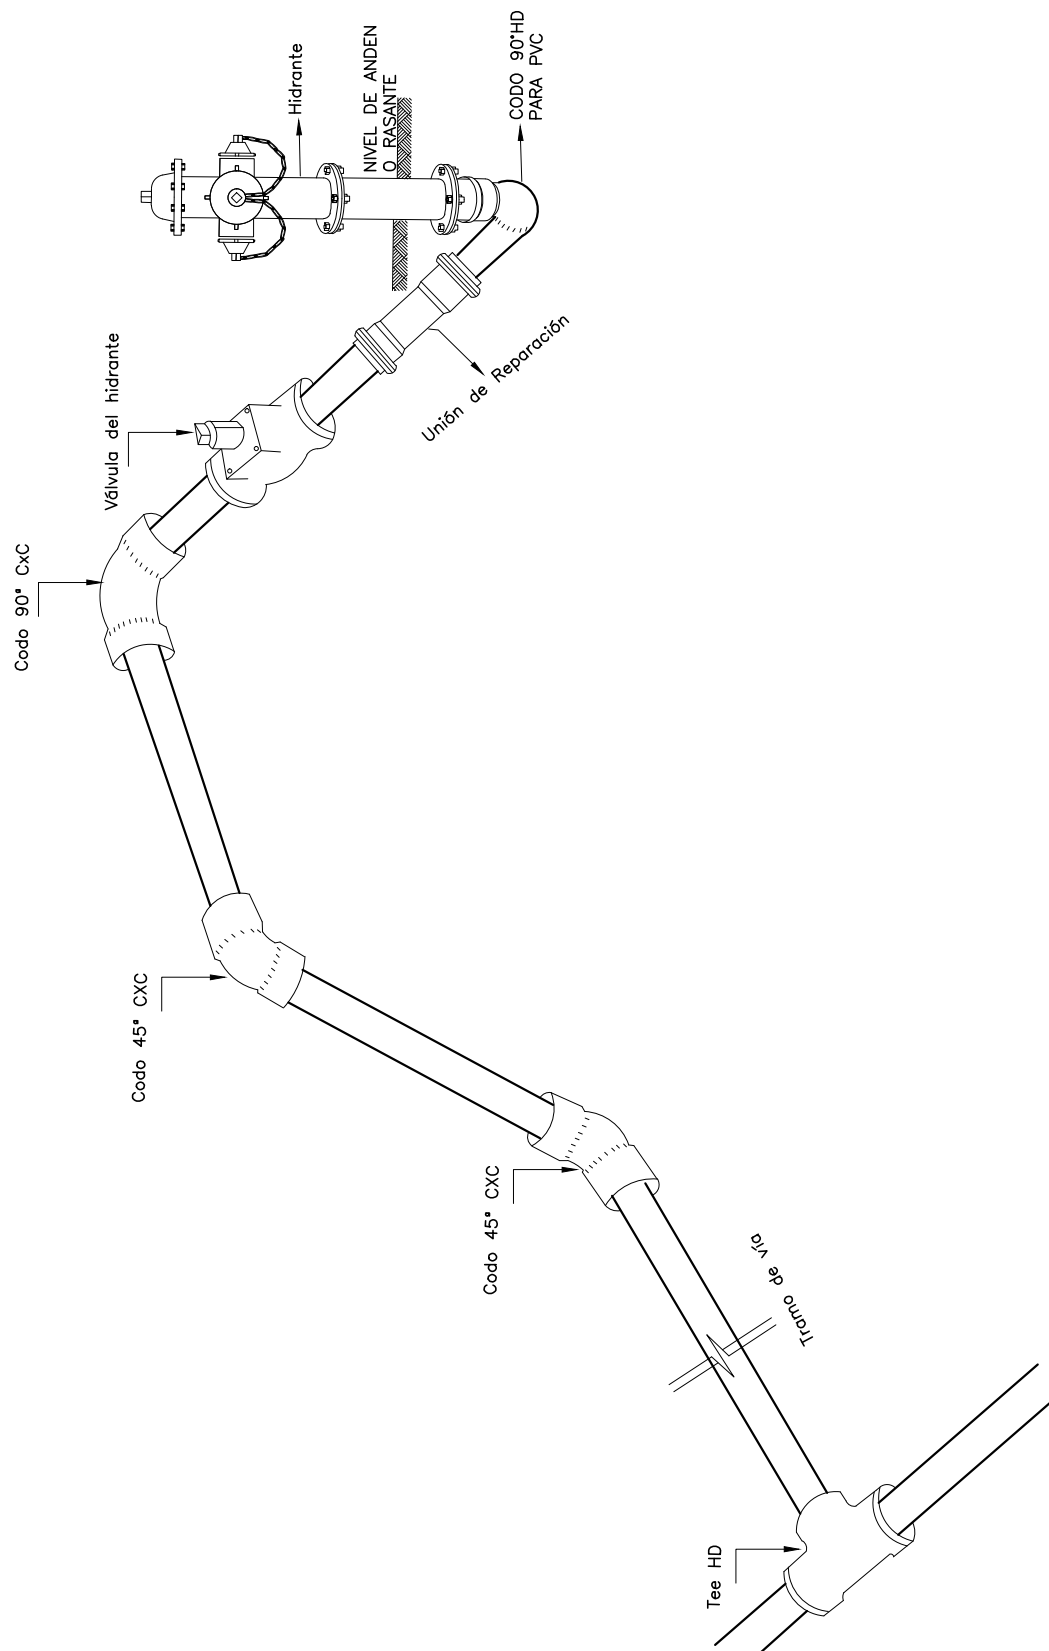


ESQUEMA DE INSTALACIÓN TÍPICA DE HIDRANTES OPCIÓN 2


Anexo 02
Codigo NCO-SE-DA-006

DIBUJO: SINET


ESCALA: Sin Escala

FECHA: JUNIO/2012

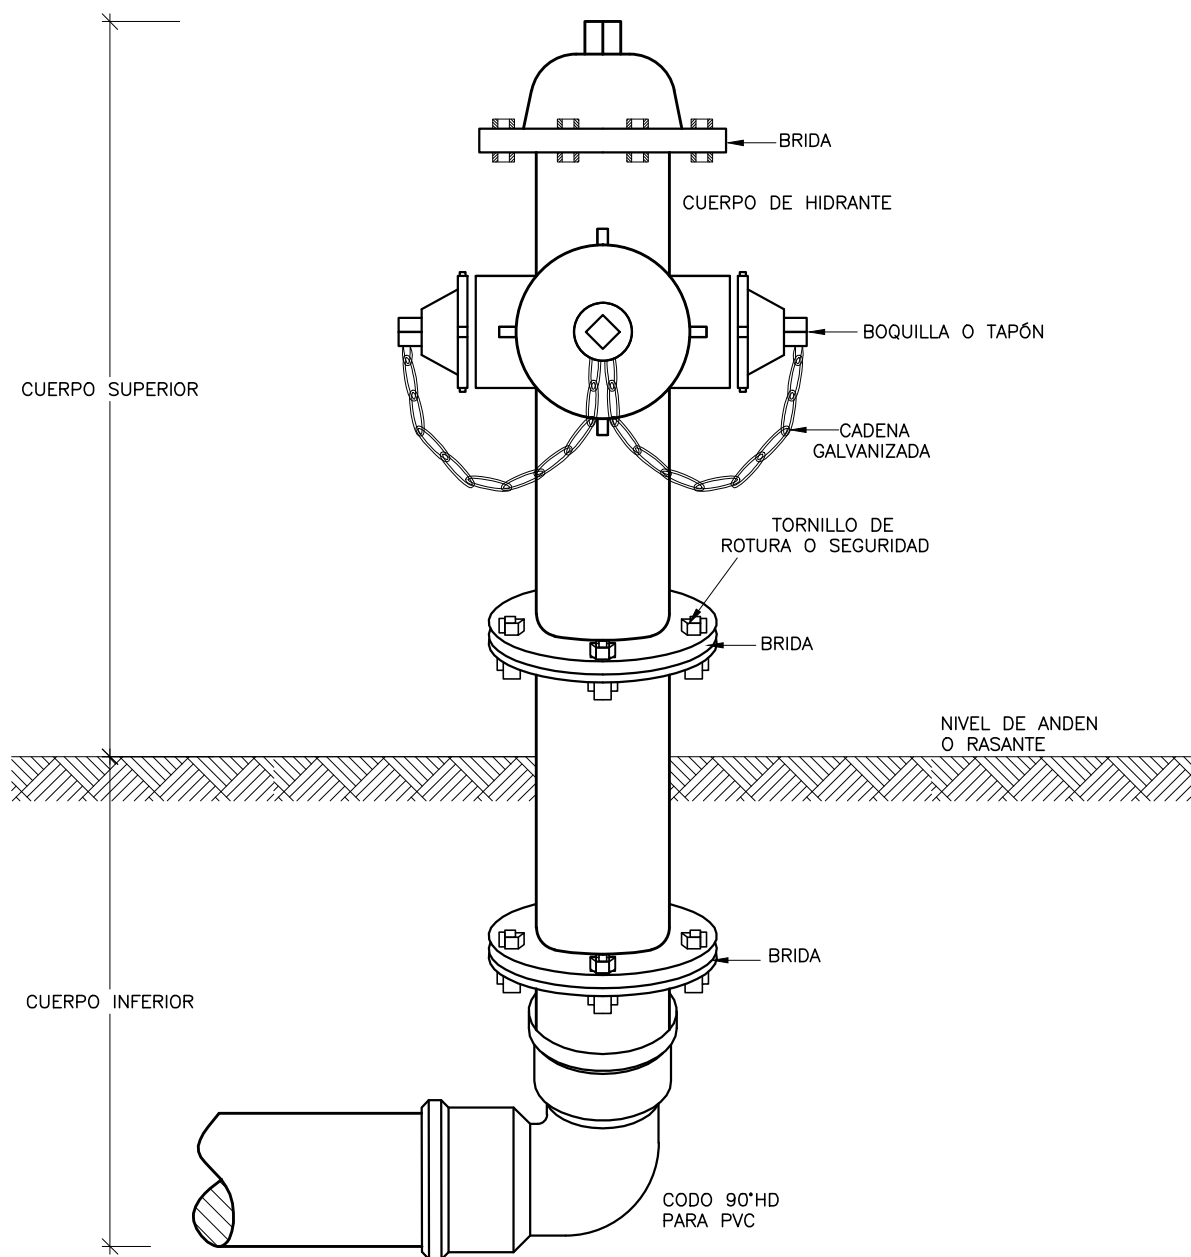


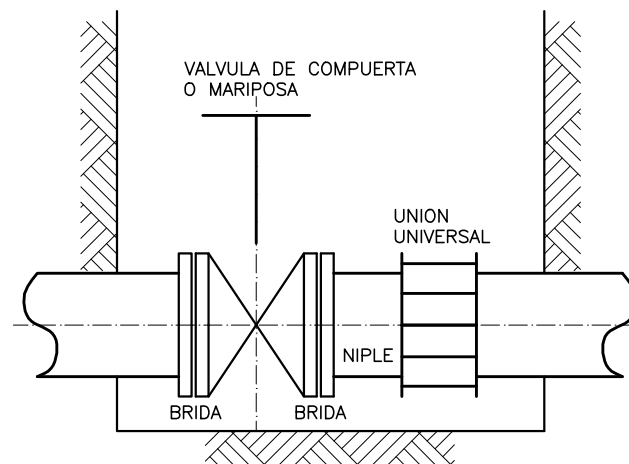


SISTEMA PARA VALVULA COMPUERTA O MARIPOSA
TUBERIA CCP, ACERO O HIERRO DUCTIL

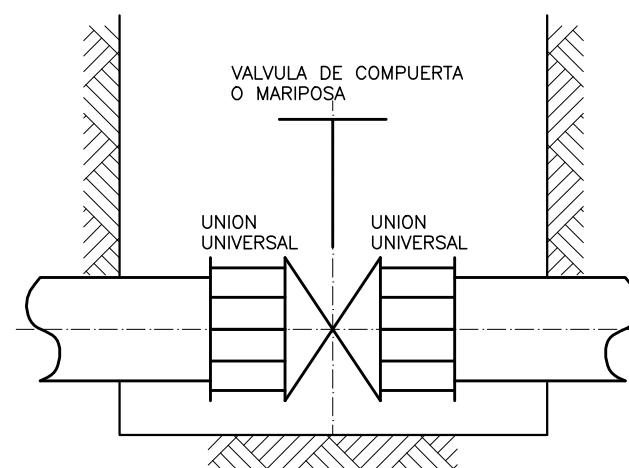

SISTEMA PARA VALVULA COMPUERTA O MARIPOSA
TUBERIA PVC

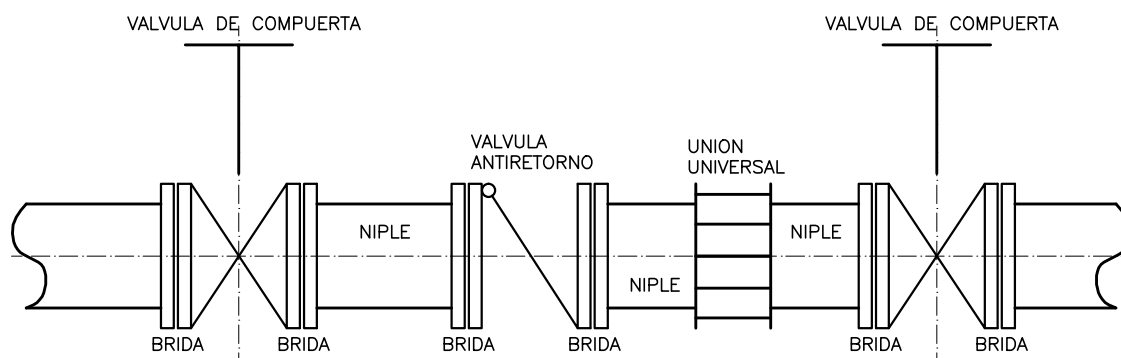

SISTEMA PARA PURGA

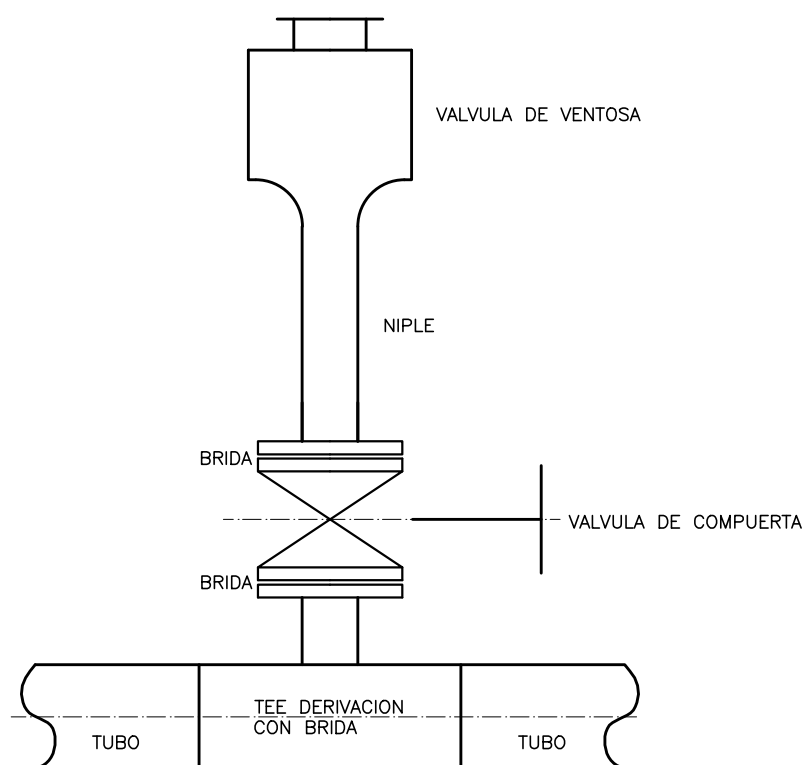

SISTEMA PARA VENTOSA