


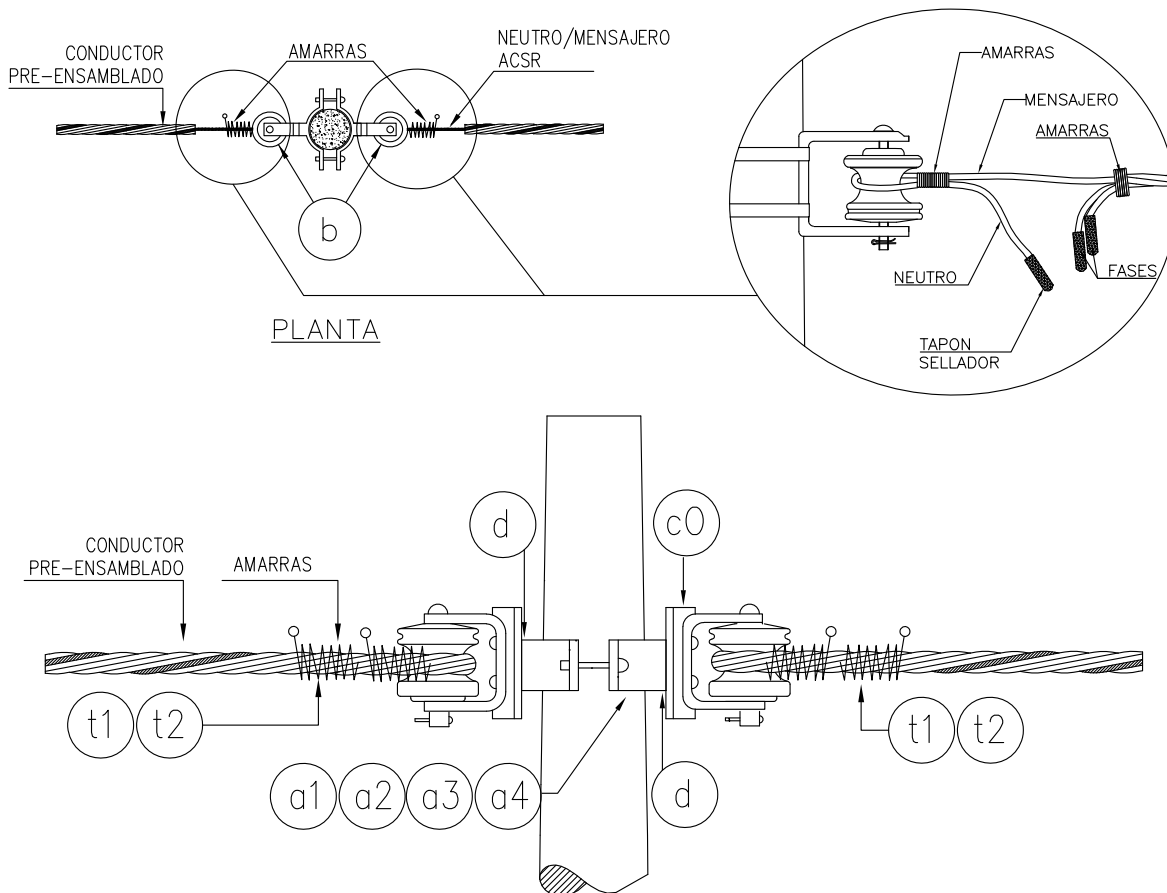

NOTAS:

AMARRAR CABLE MENSAJERO INDEPENDIENTE DE LOS CONDUCTORES AISLADOS VER NORMA NC, PLANO RDA-PRE-NC-BT-049.

PARA DOBLE TERMINAL CON PUENTES VER NORMA NC, PLANO RDA-PRE-NC-BT-047.

1030103P

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 150 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a2		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 160 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a3		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 190 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m x 510 kg o 750 kg
a4		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 260 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
b		AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE ANSI 53-2	U	2	
c0		PERCHA PARA 1 CABLE	U	2	
d		PERNO CARRUAJE 16 mm $\varnothing$ x 38 mm ($\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{2}$ ")	U	2	
t1		TAPÓN SELLADOR	U	6	
t2		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLO PUNTAS DE CABLE 6 AWG - 3/0 AWG	U	3	
t3		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLO PUNTAS DE CABLE 4/0 AWG - 750 kcmil	U	3	

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN	
	TÍTULO:		FECHA:	ESCALA:
	RED AÉREA PRE-ENSAMBLADA CONJUNTO DOBLE TERMINAL (0-45°)		NOV/2019	SIN
			ARCHIVO No.:	DIMENSIONES:
			RDA-PRE-NC-BT-043	mm.
			HOJA	DE
			01	01