
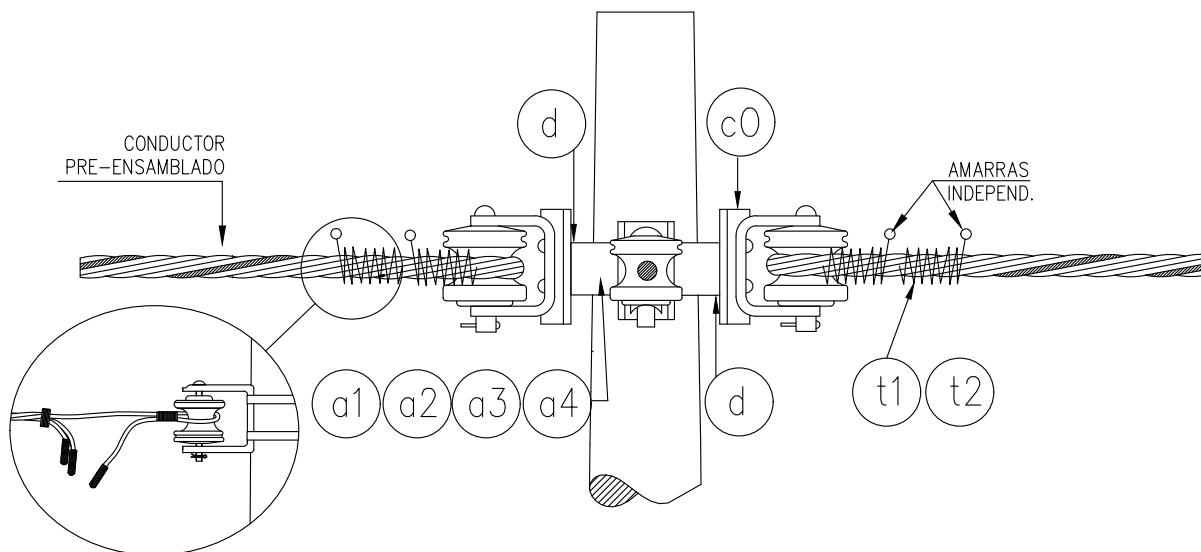
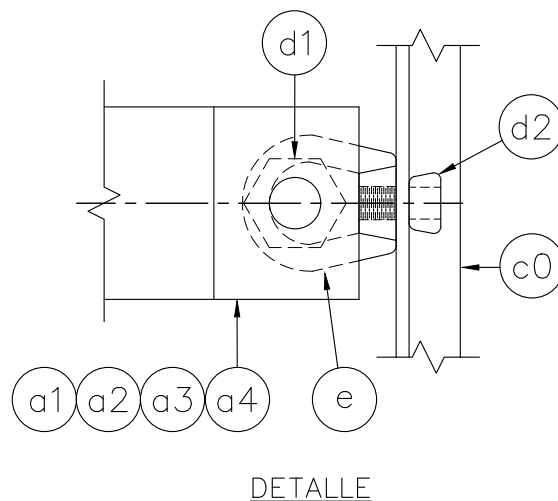


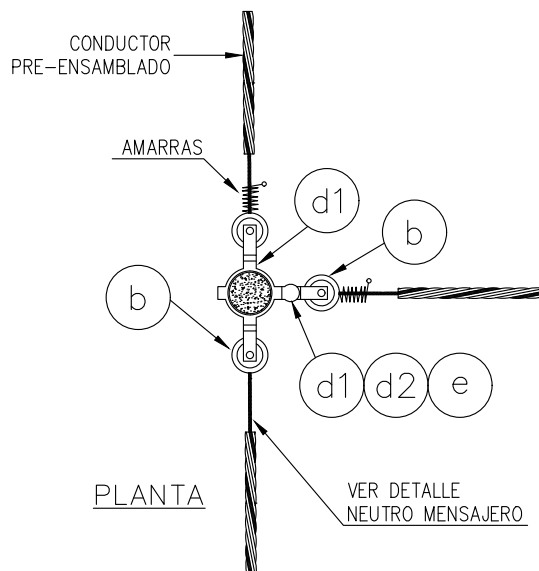

NOTAS:

AMARRAR CABLE MENSAJERO INDEPENDIENTE DE LOS CONDUCTORES AISLADOS VER NORMA NC, PLANO RDA-PRE-NC-BT-049.

PARA DOBLE TERMINAL CON PUENTES VER NORMA NC, PLANO RDA-PRE-NC-BT-047.

1030104P



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

TÍTULO:

RED AÉREA PRE-ENSAMBLADA
CONJUNTO TRIPLE TERMINAL

NORMA DE
CONSTRUCCIÓN

FECHA:
NOV/2019

ESCALA:
SIN

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
RDA-PRE-NC-BT-044A

HOJA
01

DE
02

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 150 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a2		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 160 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a3		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 190 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m x 510 kg o 750 kg
a4		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 260 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
b		AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE ANSI 53-2	U	3	
c0		PERCHA PARA 1 CABLE	U	3	
d1		PERNO CARRUAJE 16 mm $\varnothing$ x 38 mm ($\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{2}$ ")	U	2	
d2		PERNO MAQUINARIA 16 mm $\varnothing$ x 38 mm ($\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{2}$ ")	U	2	
e		TUERCA DE OJO 16 mm $\varnothing$ x 75 mm ($\frac{5}{8}$ "x3")	U	1	
t1		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE 6 AWG - 3/0 AWG	U	9	
t2		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE 4/0 AWG - 750 kcmil	U	9	

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN	
	TÍTULO:		FECHA:	ESCALA:
	RED AÉREA PRE-ENSAMBLADA		NOV/2019	SIN
CONJUNTO TRIPLE TERMINAL		ARCHIVO No.:	DIMENSIONES:	
LISTADO DE MATERIALES		RDA-PRE-NC-BT-044B	HOJA	DE
			02	02