




(*) : PARA TENDIDOS EN BAJA TENSIÓN, SE DEBE UTILIZAR LA ABRAZADERA DEL CONJUNTO EN BAJA TENSIÓN.

010201

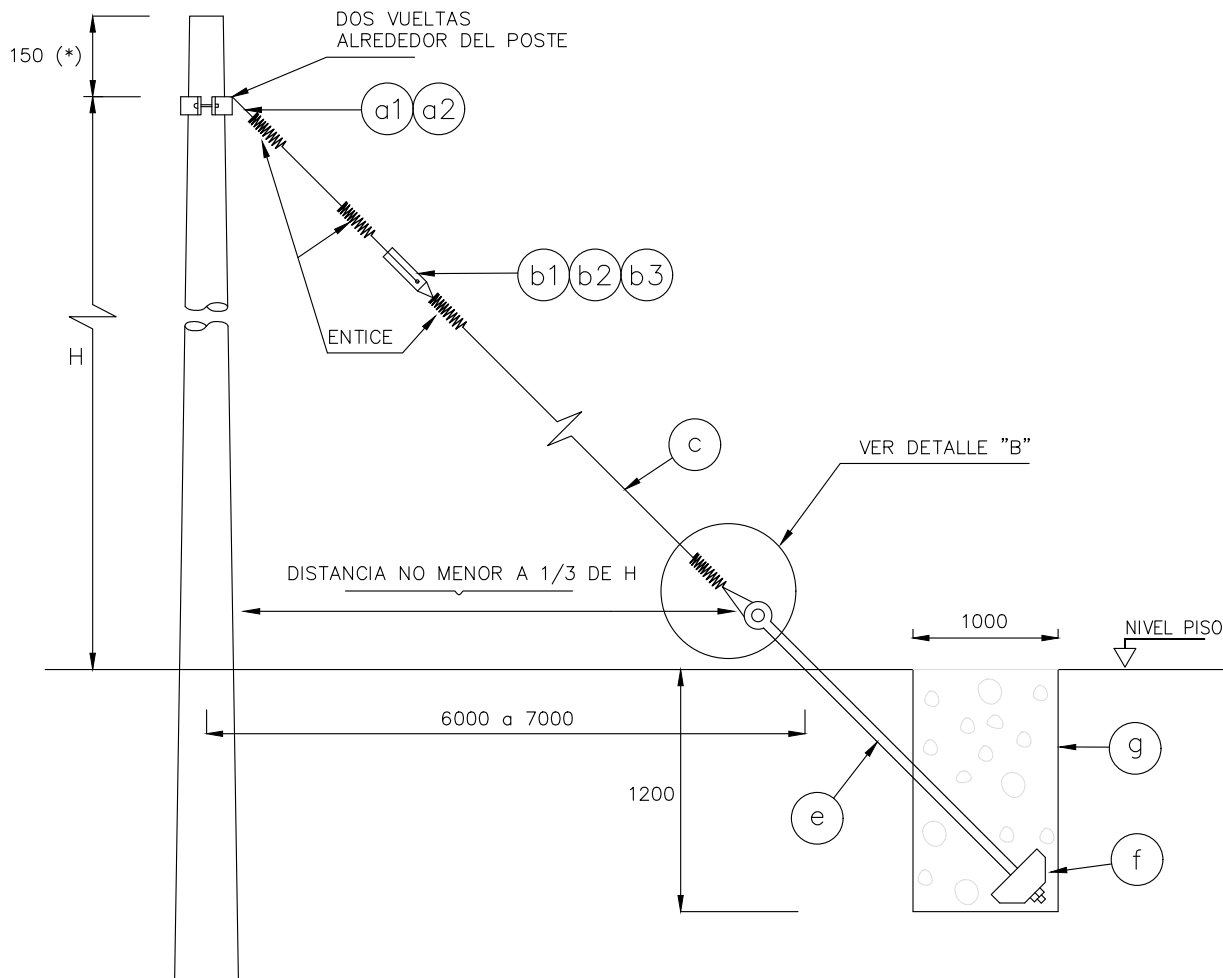

GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED AÉREA MEDIA TENSIÓN
RETENIDA DIRECTA A TIERRA

FECHA:

NOV/2019

ESCALA:

SIN

DIMENSIONES:

mm.

ARCHIVO No.:

RDA-DES-NC-MT-072A




HOJA

01


DE

02

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1	633	ABRAZADERA DE UNA SALIDA 150 mm	U	1	PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 510 kg o 750 kg
a2	631	ABRAZADERA DE UNA SALIDA 200 mm	U	1	PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
b1	59	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-1	U	1	PARA RED DE BAJA TENSIÓN
b2	61	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-3	U	1	PARA RED DE MEDIA TENSIÓN - 13,2 kV
b3	651	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-4	U	1	PARA RED DE MEDIA TENSIÓN - 34,5 kV
c	649	CABLE DE ACERO EXTRA ALTA RESISTENCIA 9,50 mm ($\phi 3/8"$)	m	15	PARA RETENIDA MEDIA TENSIÓN
			m	12	PARA RETENIDA BAJA TENSIÓN
d	650	GUARDACABLE 9050 mm ($3/8"$)	U	1	
e	54	VARILLA PARA ANCLA 2500x16 mm	U	1	
f	89	ZAPATA PARA ANCLA 500x500x150 mm	U	1	
g		ROCAMUERTA	m ³	1,20	

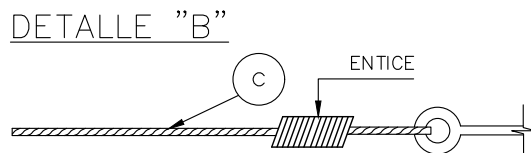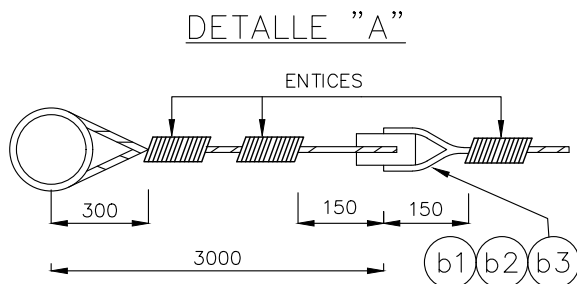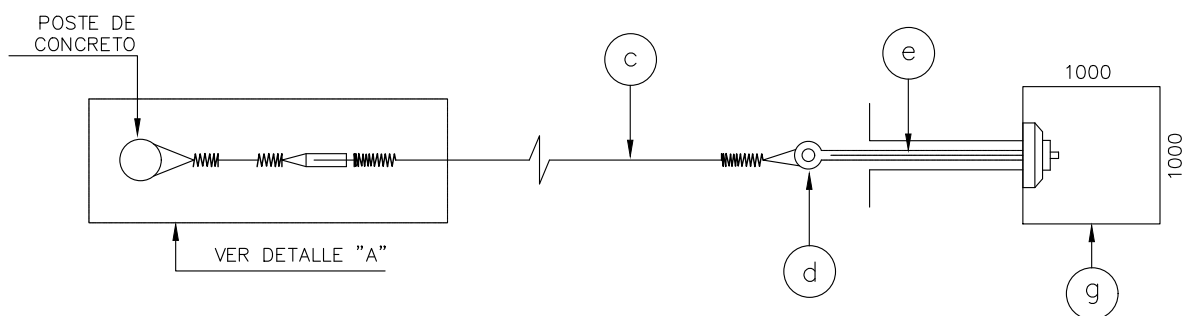

ENTICE:
ENVOLVER UN HILO DEL MISMO CABLE DE
LA RETENIDA EN 8 A 10 ESPIRALES.

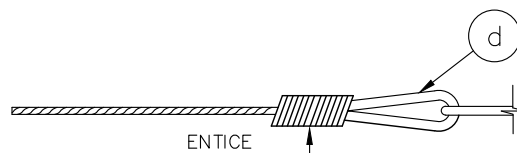

010201

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN		
	TÍTULO:		FECHA:	ESCALA:	DIMENSIONES:
	RED AÉREA MEDIA TENSIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA DE Y LISTADO DE MATERIALES		NOV/2019	SIN	mm.
			ARCHIVO No.:	HOJA	DE
			RDA-DES-NC-MT-072B	02	02