




NOTAS:

1- ESTA RETENIDA SOLO SE UTILIZA EN CONJUNTOS EN MEDIA TENSIÓN.

010204

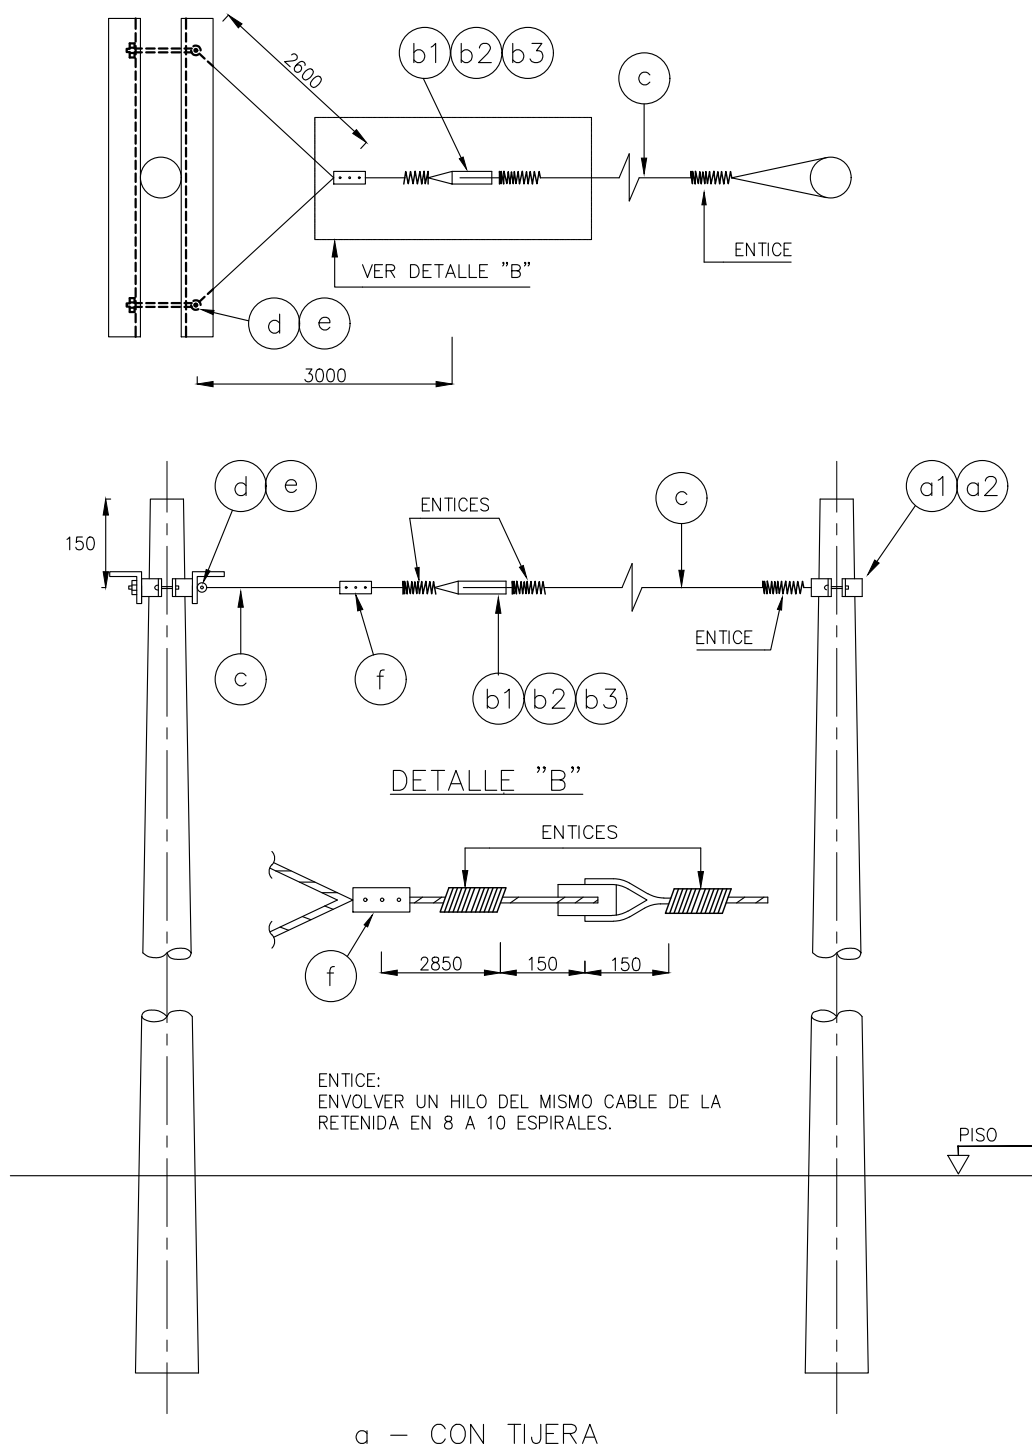

GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED AÉREA MEDIA TENSÓN
RETENIDA POSTE A POSTE — CON TIJERAS

FECHA:

NOV/2019

ESCALA:

SIN

DIMENSIONES:

mm.

ARCHIVO No.:


RDA-DES-NC-MT-075A

HOJA

01

DE

03

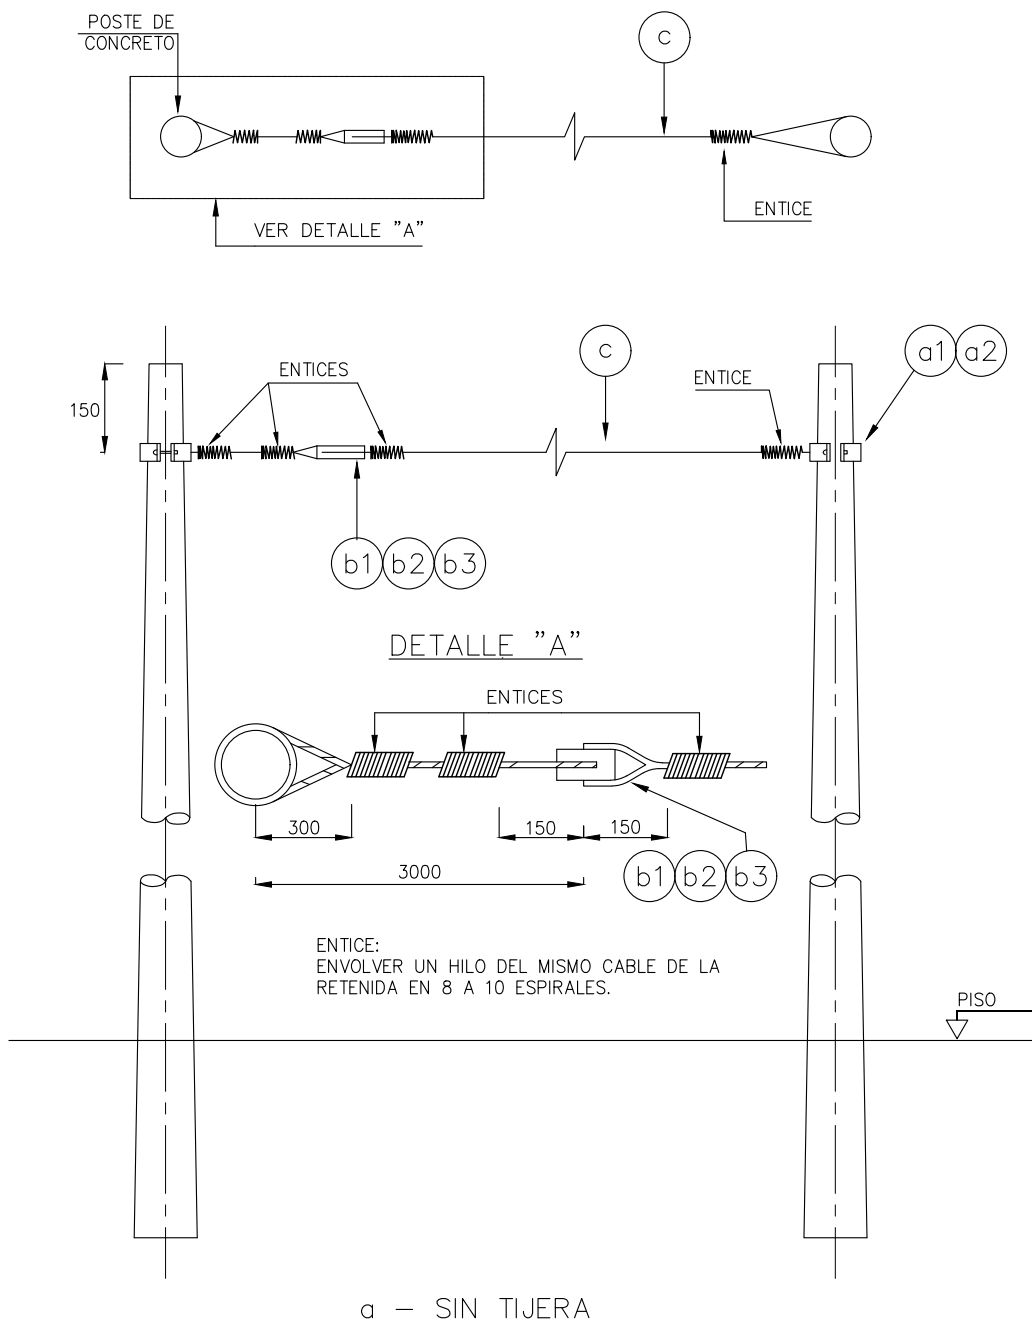

NOTAS:

- 1- PARA TENDIDOS EN BAJA TENSIÓN UTILIZAR LAS ABRAZADERAS DE LOS CONJUNTOS EN BAJA TENSIÓN.
- 2- SI NO EXISTE POSTE AUXILIAR DEBERÁ INSTALARSE UNO DE IGUAL ESPECIFICACIÓN AL DE LA RED.

010204



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED AÉREA MEDIA TENSIÓN
RETENIDA POSTE A POSTE – SIN TIJERAS

FECHA:

NOV/2019

ESCALA:

SIN

DIMENSIONES:

mm.

ARCHIVO No.:

RDA-DES-NC-MT-075B

HOJA

02

DE

03

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1	633	ABRAZADERA DE UNA SALIDA 150 mm	U	1	PARA RETENIDA CON TIJERA EN TENDIDOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 510 kg o 750 kg
			U	2	PARA RETENIDA SIN TIJERA EN TENDIDOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 510 kg o 750 kg
a2	631	ABRAZADERA DE UNA SALIDA 200 mm	U	1	PARA RETENIDA CON TIJERA EN TENDIDOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
			U	2	PARA RETENIDA SIN TIJERA EN TENDIDOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
b1	59	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-1	U	1	PARA RED DE BAJA TENSIÓN
b2	61	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-3	U	1	PARA RED DE MEDIA TENSIÓN - 13,2 kV
b3	651	AISLADOR TIPO TENSOR ANSI C29.4 CLASE 54-4	U	1	PARA RED DE MEDIA TENSIÓN - 34,5 kV
c	649	CABLE DE ACERO EXTRA ALTA RESISTENCIA 9,50 mm ($\phi \frac{3}{8}$ ")	m	35	
d	360	ESLABÓN EN U - 19mm ($\frac{3}{4}$ ") CON PASADOR	U	2	PARA RETENIDA DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CON CONDUCTOR 477 kcmil
e	650	GUARDACABLES 9,50 mm ($\phi \frac{3}{8}$ ")	U	2	PARA RETENIDA DE REDES DE MEDIA TENSIÓN
f	28	GRAPA PRENSADORA 3 TORNILLOS TIPO I	U	1	PARA RETENIDA DE REDES DE MEDIA TENSIÓN

 EMCALI	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN		
	TITULO: RED AÉREA MEDIA TENSIÓN RETENIDA POSTE A POSTE LISTADO DE MATERIALES	FECHA: NOV/2019	ESCALA: SIN	DIMENSIONES: mm.	
		ARCHIVO No.: RDA-DES-NC-MT-075C		HOJA 03	DE 03