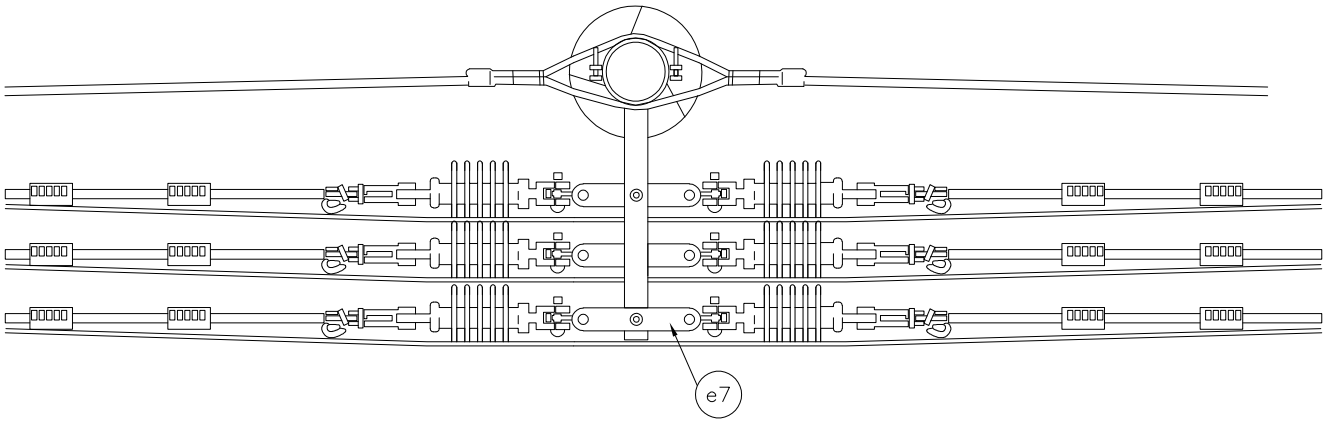

PLANTA

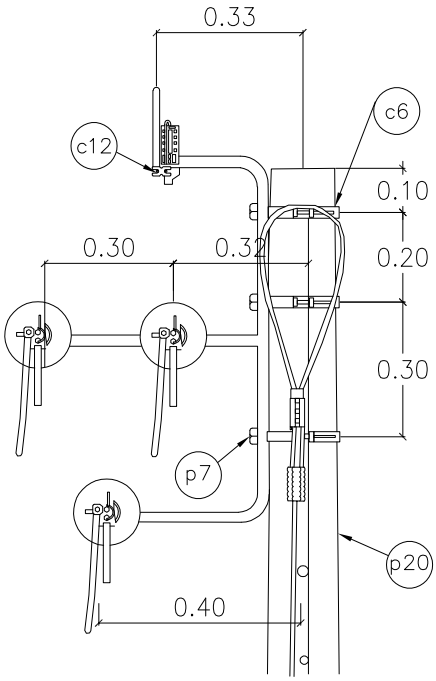

VISTA LATERAL

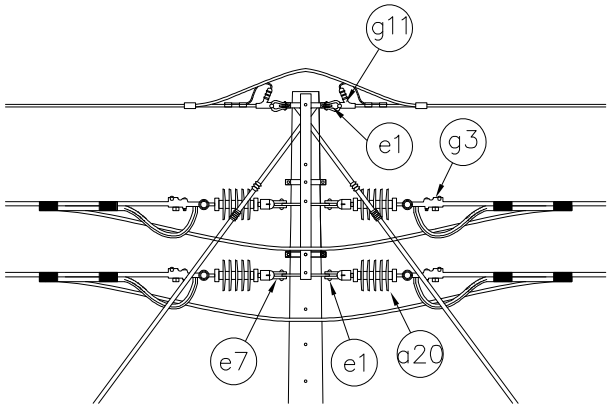

VISTA FRONTAL

EMCALI	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA	NORMA DE CONSTRUCCIÓN
	TITULO: RED AÉREA SEMIAISLADA. CONJUNTO TANGENCIAL RETENCIÓN CRUCETA Y HERRAJE TIPO "E" 1 CTO	FECHA: NOV/2019 · ESCALA: SIN · DIMENSIONES: mm.
		ARCHIVO No.: RDA-SEM-NC-MT-095A · HOJA 01 · DE 02

CARTA (279 x 215 mm.)

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a20		AISLADOR SUSPENSIÓN POLIMÉRICO(RETENSIÓN O ELASTOMÉRICO 13,2kV ANSI DS-15	UN	6	
c6		COLLARÍN (ABRAZADERA) DE UNA SALIDA EN PLATINA DE HIERRO GALVANIZADO 6,35mm X 38,1mm (1/4" X 1 1/2") NM 1212 O SEGÚN DIÁMETRO DEL POSTE	UN	3	
c12		CONECTOR DE ALUMINIO TIPO COMPRESIÓN DBH N° 8-0 SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	UN	8	
e1		ESLABÓN EN U CON PASADOR TIPO CLEVIS 15,88mm(5/8")	UN	8	
e7		EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE DOBLE AISLADOR	UN	4	
g3		GRAPA TERMINAL TIPO RECTO METÁLICA PARA MEDIA TENSIÓN DE 1/0 A 4/0 O SEGÚN CALIBRE DEL CONDUCTOR	UN	6	
g11		GRAPA RETENSIÓN TIPO PISTOLA EN HIERRO FORJADO	UN	2	
s42		SOPORTE ANGULAR TIPO C CON PERFIL DE 76,2mm X 38,1mm (3" X 1 1/2") PARA RED COMPACTA 15 kV	UN	1	
		SPT - ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA	UN	1	
p7		PERNO CARRUAJE GALVANIZADO 15,88mm X 50,8mm (5/8" X 2")	UN	3	
p20		POSTE DE CONCRETO, METÁLICO O FIBRA DE VIDRIO	UN	1	
		TEMPLETE	GL	2	

EMCALI

GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TITULO:

RED AÉREA SEMIAISLADA.
CONJUNTO TANGENCIAL RETENCIÓN CRUCETA Y HERRAJE TIPO "E" 1 CTO - MATERIALES

FECHA:	ESCALA:	DIMENSIONES:
NOV/2019	SIN	mm.

ARCHIVO No.:	HOJA	DE
RDA-SEM-NC-MT-095B	02	02

CARTA (279 x 215 mm.)