
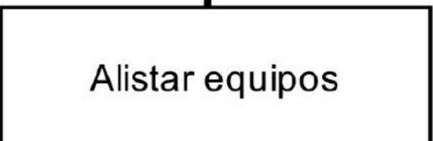
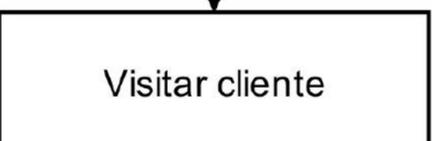
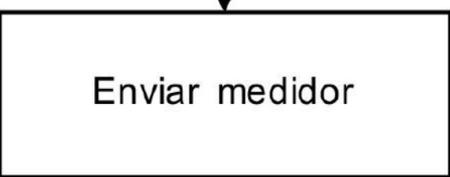
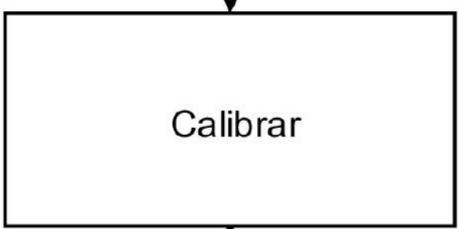
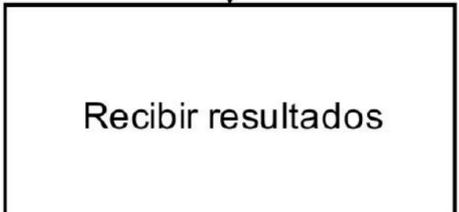
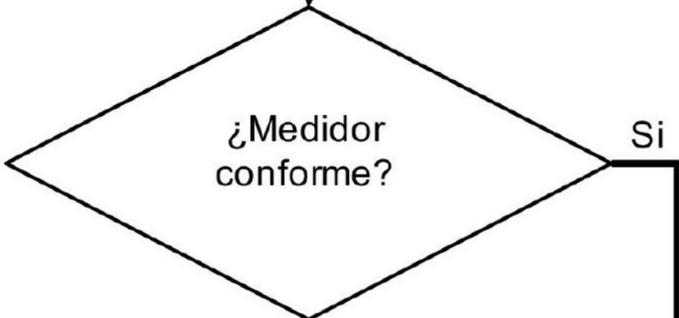






FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

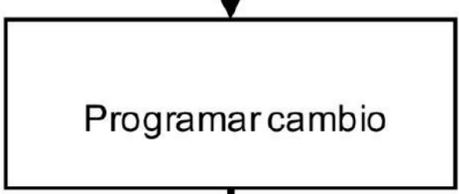

CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

PASO	TAREA	DESCRIPCIÓN DEL PASO
1		Selección de clientes a los cuales se realizará calibración de medidores.
2		Se alistan los equipos con calibración vigente para cambio provisional.
3		Se realiza una visita al predio para retirar el medidor a calibrar e instalar el medidor provisional
4		Se lleva el medidor al laboratorio acreditado por el ONAC.
5		Se realiza la calibración de los medidores en el laboratorio acreditado por el ONAC.
6		Se reciben los resultados y el medidor luego de la calibración.
7		Se hace revisión a los resultados de calibración para determinar si es conforme.
8		Se programa la fecha para realizar el cambio de equipo por uno conforme.
9		Se visita predio para proceder retirar el medidor provisional y se instala el medidor conforme definitivo.
10		

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

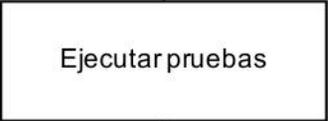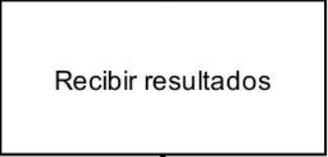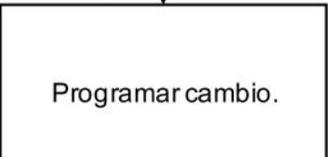 EMCALI	PRUEBA DE RUTINA	
PASO	TAREA	DESCRIPCIÓN DEL PASO
1		Selección de clientes a los cuales se realizará pruebas de rutina de equipos auxiliares de medida.
2		Se programa con los clientes la ejecución de las pruebas de rutina
3		Se ejecutan las pruebas con base en lo establecido en el acuerdo 887 definido por el Consejo Nacional de Operación (CON) o el vigente por la autoridad competente.
4		Se reciben los informes y resultados.
5		Se hace revisión a los resultados de las pruebas de rutina para determinar si es conforme.
6		Se programa la reposición de equipos y la normalización de la instalación.
7		Se visita predio para proceder instalar los equipos auxiliares de medida conformes definitivos.
8		