


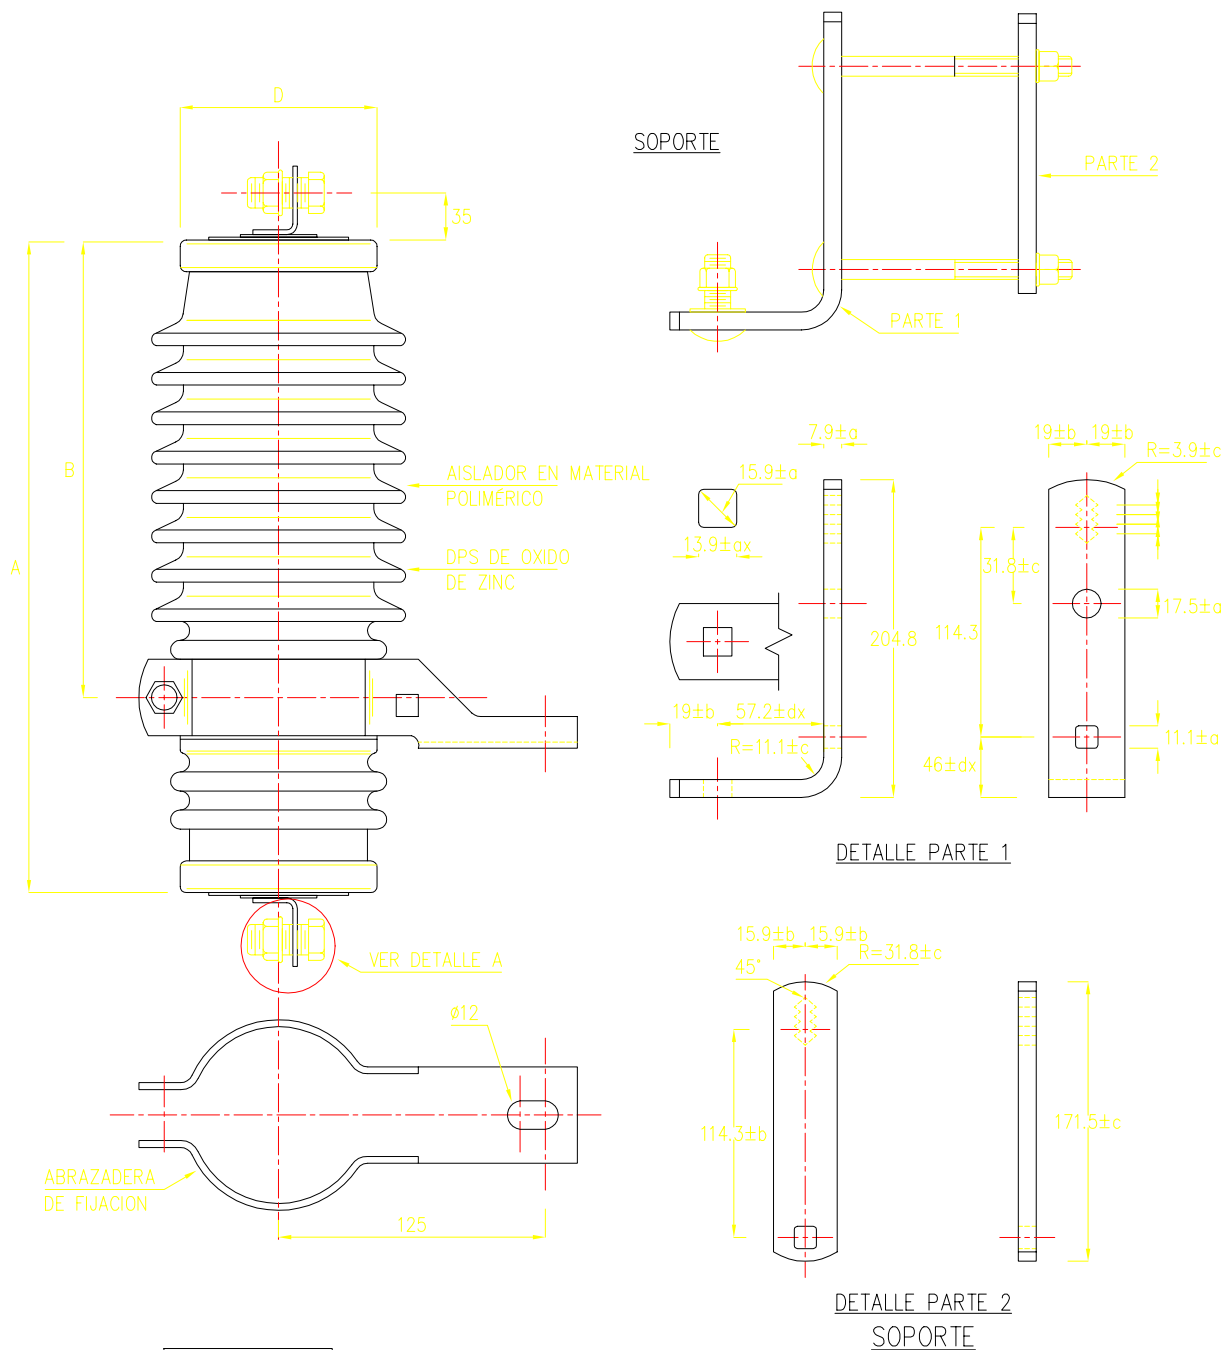

TOLERANCIAS
a= 0,4 mm
b= 0,8 mm
c= 1,5 mm
d= 3,0 mm
x= 0

TENSION NOMINAL DEL DPS	CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA KA	A	B	D
10.5	5	312	175	79
12	5	312	175	79
30	10	569	338	79

USO PRINCIPAL: PROTECCION DE TRANSFORMADORES Y REDES EN MEDIA TENSION

NORMA REFERENCIA : NTC-2076 Y 1231

NOTA: El nivel de tensión de protección donde se instales el DPS, debe ser menor o igual al 75% del BIL del equipo a proteger.

DIMENSIONES EN MM.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGIA

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES (DPS)

NORMA DE
MATERIALES

NM - 51

NOV/2004

APROBO:

ESCALA: SIN

HOJA No. 1 DE 1

DPTO DE PROYECTOS