



COMPARTIMIENTO MEDIA TENSION

COMPARTIMIENTO BAJA TENSION

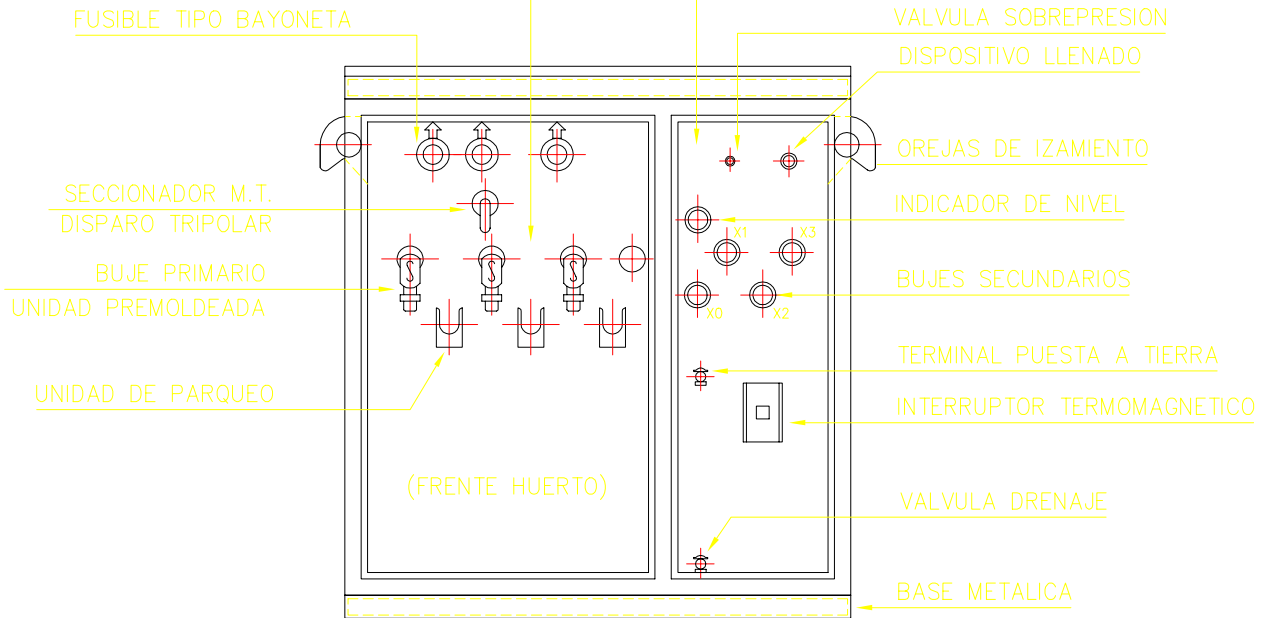

VISTA FRONTAL

DETALLE "A"
PUERTAS METALICAS

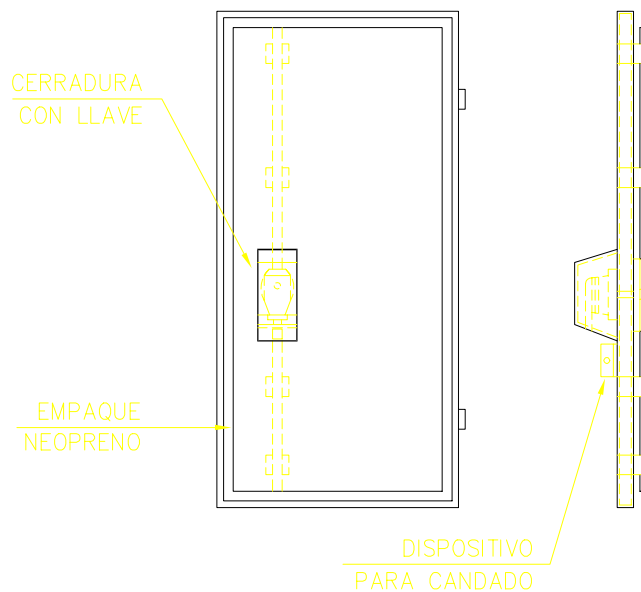

NOTAS:

- 1- LA SUBESTACION ES TIPO INTEMPERIE, A PRUEBA DE CORROSION
- 2- LAS DIMENSIONES DE LA SUBESTACION SERAN LAS DEFINIDAS POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO CON LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR
- 3- EL CALIBRE MINIMO DEL GABINETE SERA EL No.14
- 4- CUANDO LOS RADIADORES QUEDEN EXPUESTOS, ESTOS SERAN PROTEGIDOS CON REFUERZOS MECANICOS A PRUEBA DE VANDALISMO
- 5- DE ACUERDO CON LA LOCALIZACION DE LA SUBESTACION, EMCALI PODRA EXIGIR LA INSTALACION DE PARARRAYOS TIPO TERMINAL PREMOLDEADO

DIMENSIONES EN MM.

	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGÍA			NORMA DE MATERIALES
	SUBESTACION TIPO PEDESTAL			NM - 75
				NOV/2004
	APROBO:	ESCALA: SIN	HOJA No. 2 DE 2	DPTO DE PROYECTOS