

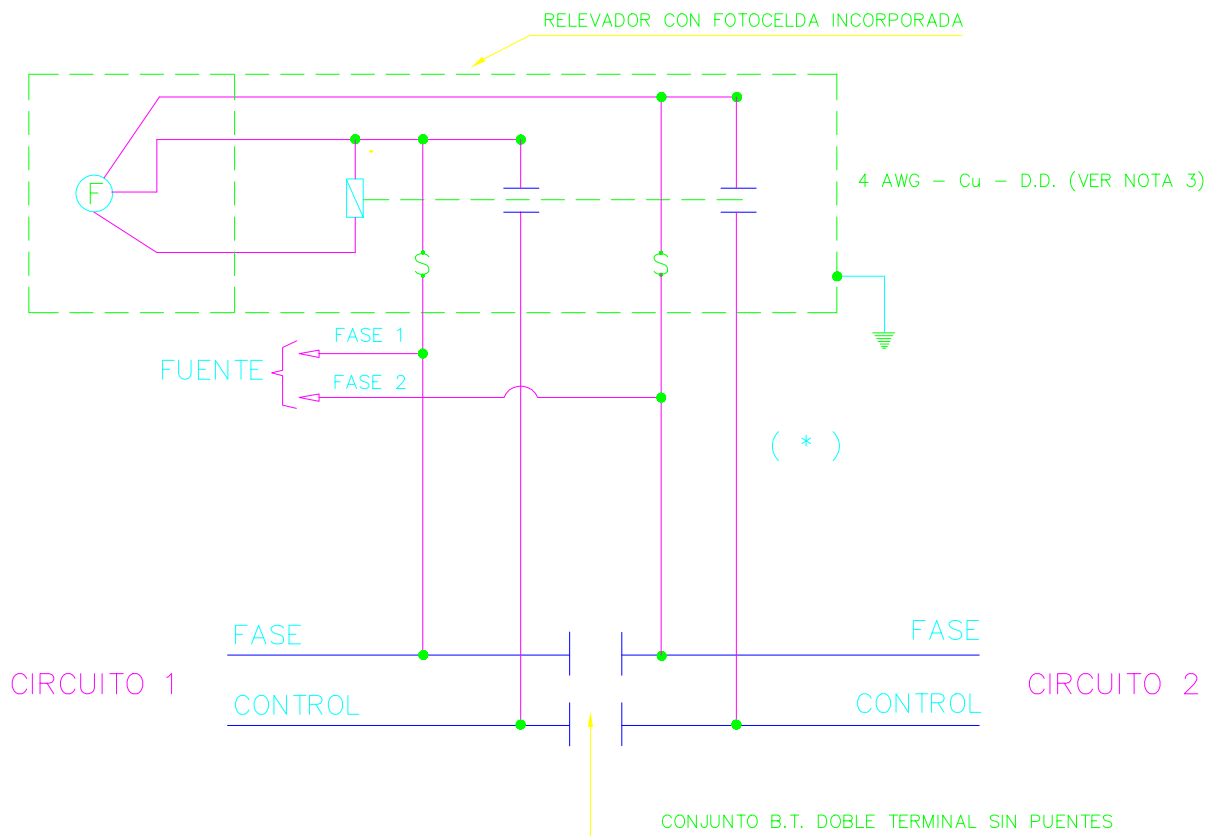


DIAGRAMA DE CONEXION TIPICO
(RELEVADOR 2 POLOS – DOBLE CIRCUITO)

- Ⓢ FOTOCELDA (1000W)
- |— CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO (60A O 100A)
- BOBINA DE CONTACTOR
- /— PORTAFUSIBLES Y FUSIBLE
- ||| PUESTA A TIERRA

NOTAS :

- 1 – LA FOTOCELDA IRA INSTALADA A UN NIVEL SUPERIOR CON RESPECTO A LAS LUMINARIAS.
- 2 – LOS CIRCUITOS No. 1 Y No. 2 INDICADOS, ESTAN ENERGIZADOS DEL MISMO TRANSFORMADOR, SI SOLO SE DISPONE DE UN SOLO CIRCUITO (CONJUNTO CORRIDO), LA CONEXION INDICADA CON ASTERISCO (*) NO SE INCLUYE.
- 3 – EL COFRE METALICO (IP – 65 SEGUN I.C.E) SERA PUESTA A TIERRA A TRAVES DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO.

DIMENSIONES EN mm.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGÍA
RED AEREA PREENSAMBLADA–NIVEL DE TENSION I
ILUMINACION
SISTEMA DE CONEXION Y PROTECCION

APROBO:

ESCALA: SIN

HOJA No. 2 DE 3

NORMA DETALLES
CONSTRUCCION
NDC – 010502P
OCT/2004
DPTO DE PROYECTOS