


1. Tubería de polietileno PE 40 baja densidad RDE 7.5 PN 10 de 20mm o Tubería de polietileno PE 80 alta densidad RDE 9 PN 16 de 20mm
2. Registro o Válvula de corte Antifraude en Bronce (Laton) rosca interna NPT de $\frac{1}{2}$ " por PE 20mm
3. Medidor con sus respectivas conexiones, tuercas y empaques
4. Válvula o llave de paso en Bronce (latón) rosca interna NPT de $\frac{1}{2}$ " por rosca interna NPT de $\frac{1}{2}$ ". Con perilla PVC
5. Niple en acero inoxidable 304 SCH 40 con extremos rosca externa NPT de $\frac{1}{2}$ " (Long. aprox. 6 cm). Debe quedar embebida en concreto

Notas:

1. Dimensiones en centímetros
2. Tener en cuenta lo establecido en la "NCO-SE-DA-003 Instalación de acometidas domiciliarias de acueducto diámetros $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ y 1"
3. Para instalar medidores en muro se debe tener en cuenta lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santiago de Cali vigente. Este tipo de instalación se permitirá previa autorización de EMCALI EICE ESP.

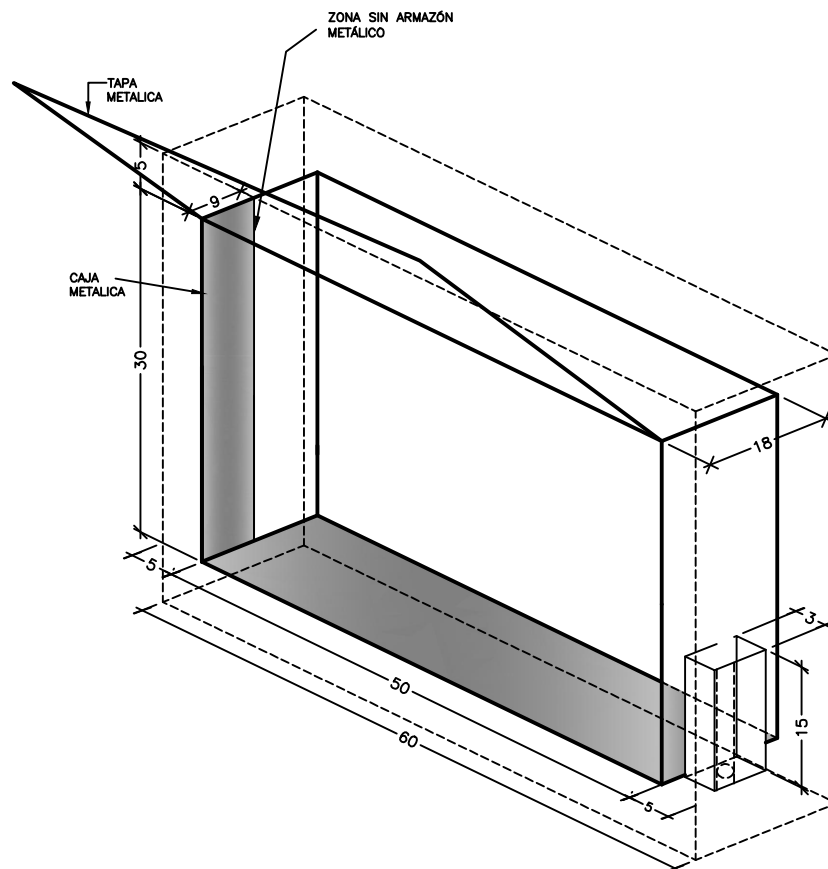


ESQUEMA CAJA MEDIDOR EN MURO PARA $\frac{1}{2}$ " Y $\frac{3}{4}$ " (1 MEDIDOR)

Anexo 01
Codigo NCO-PM-DA-024/V4.0

DIBUJO: ALBERTO ALEGRIA P.


ESCALA: Sin Escala

FECHA: NOV/2024

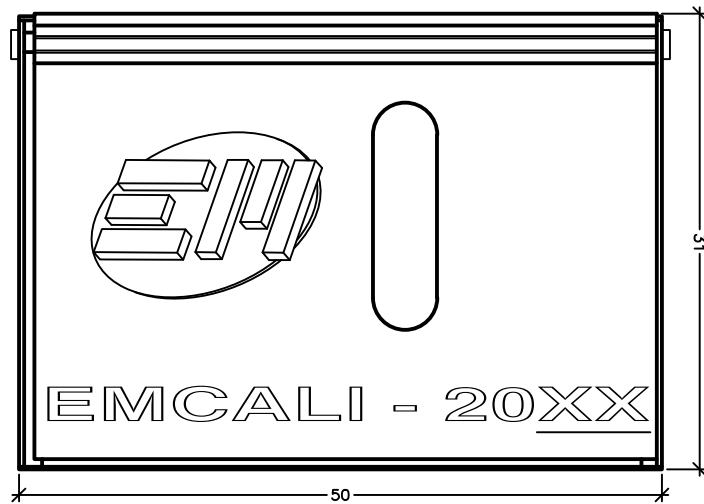

ESPECIFICACIONES:

- * LAMINA CALIBRE: 16
- * 1 - 2 MEDIDORES DE $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ "
- * PORTACANDADO
- * 1 VISOR
- * TOTALMENTE ZINCADA

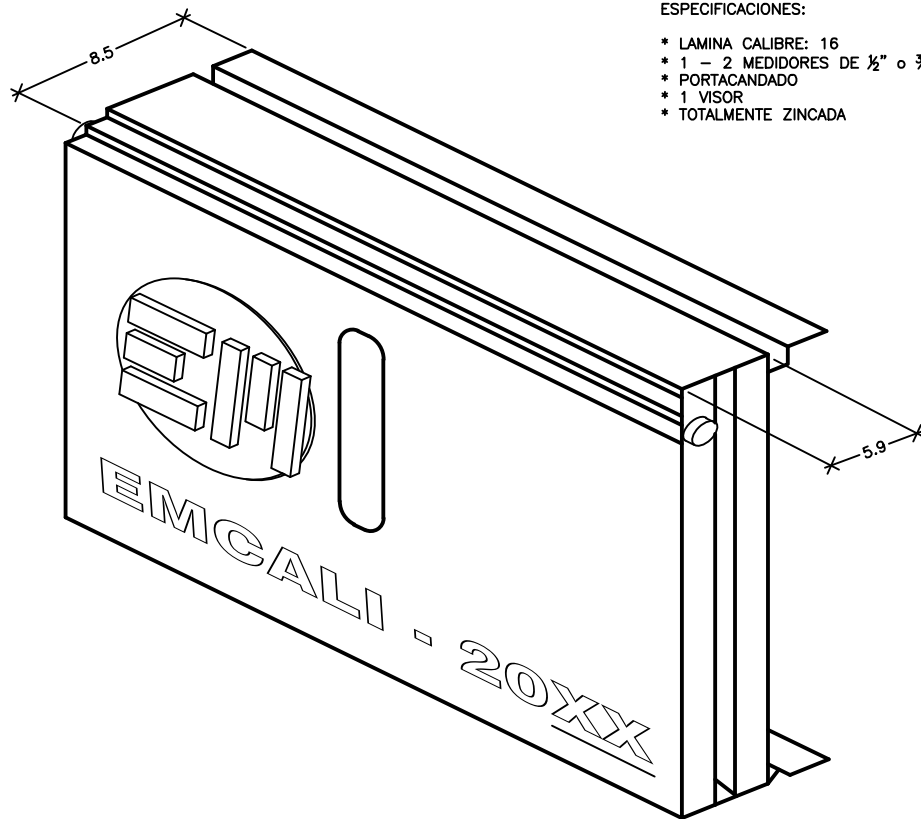

NOTA:

DIMENSIONES EN CENTIMETROS



ESQUEMA TAPA CAJA MEDIDOR
EN MURO PARA $\frac{1}{2}$ " Y $\frac{3}{4}$ "
(1 MEDIDOR)

Anexo 02
Codigo NCO-PM-DA-024/V4.0

DIBUJO: ALBERTO ALEGRIA P.

ESCALA: Sin Escala

FECHA: NOV/2024

